
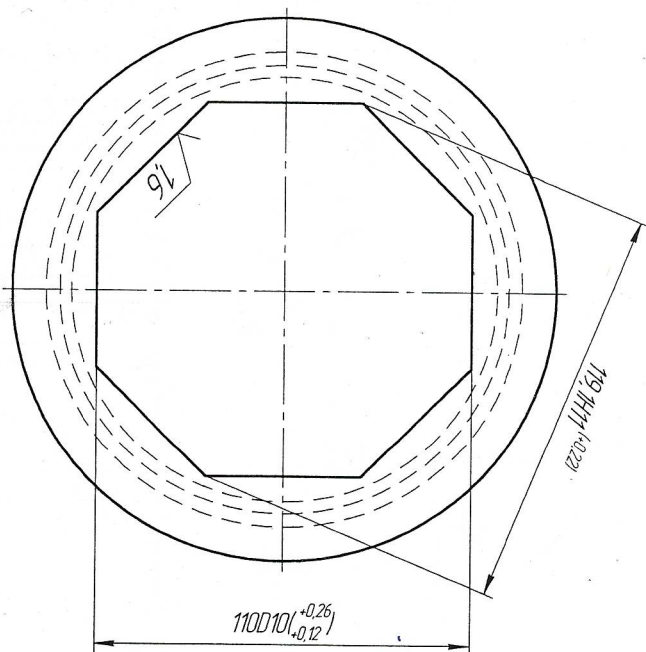


10072890.20.20

√ 12,5 (✓✓)

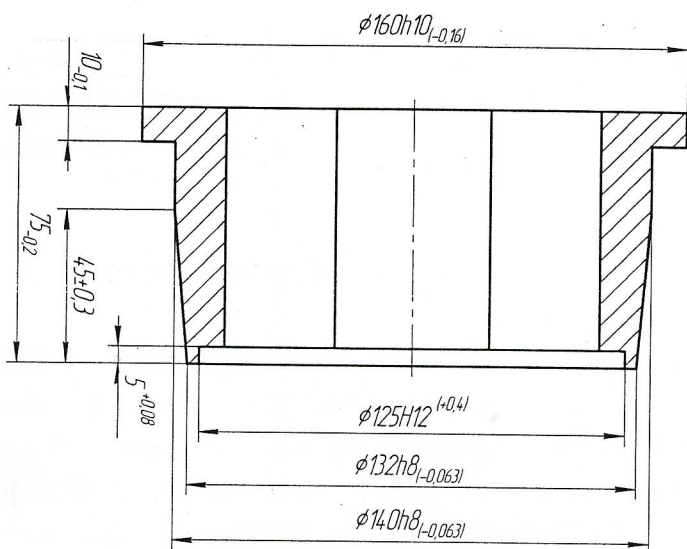

- 1 * - размеры для справок
- 2 Предельные отклонения по Н14, н14, ±IT14/2
- 3 Термообработка НВ 280...320
- 4 Поверхность восьмигранника - ТВЧ по 9, 12, НРС 35...40

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Спроб. №	Перв. примен.
----------	---------------

Согласовано:
17.12.21

16.12.21

А.В. Соколов

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Объем	Механизм отключения	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Неверов Н.В.	17.12.21	16.12.21	механизм отключения	рулевых винтов	3.3	1:1.5	
Проб.	Федоров Н.В.	17.12.21	16.12.21	механизм отключения	рулевых винтов	3.3	1:1.5	
Техн.пр.				механизм отключения	рулевых винтов	3.3	1:1.5	
Исполн.				механизм отключения	рулевых винтов	3.3	1:1.5	
Удобр.	Федоров Н.В.	17.12.21	16.12.21	механизм отключения	рулевых винтов	3.3	1:1.5	


02.02.06824.001

Круг	φ160 ГОСТ 2590-88	Тех. отдел
Круг	φ140X ГОСТ 1050-88	ЯКХЗ

Копирован

Формат А3

✓ 12,5 (✓)

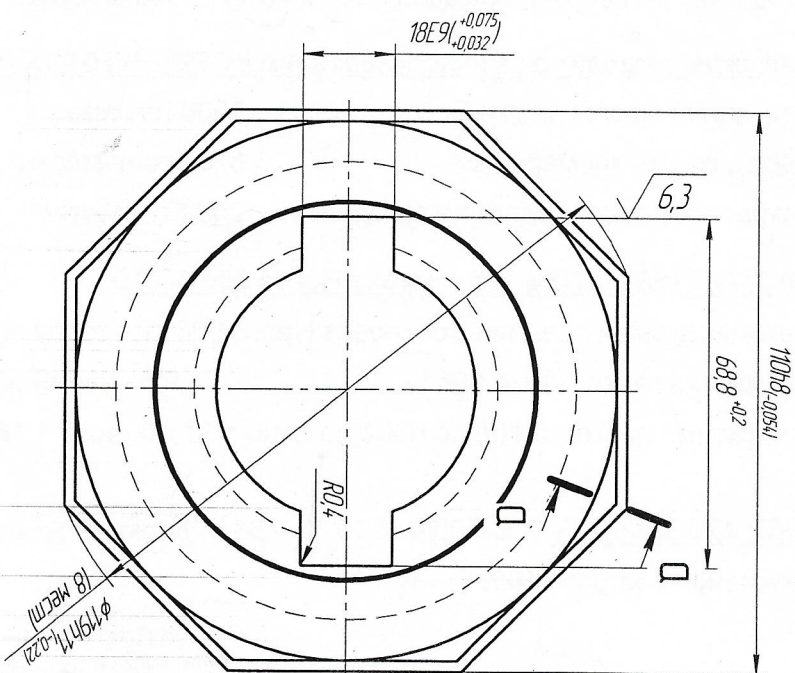

0-0

 $\phi 106^*$

1. * - размеры для справки

2. Предельные отклонения по Н14, h14, ±IT14/2

3. Термодинамика НВ 280...320

4. Поверхность восьмушника - ТВЧ по 9...12, НРС 35...40

02.02.067598.04

11/20/2010 8:27:00 AM

МЕХАНИЗМ ОТВУЧИВАЊА

руссельных винтов

Ø120 TOCT 2590-88

CM40X TOCT 1050-88

Конуродан

Формат А3

Справ. №	Перв. примен.

Lozano Bano:
17, 12, 2 1/2.

41119C1C186

17.08.21

[illegible]