ВШ-3 Строение 3
Поднять решетку на отметку +5.210
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,55
Выброс вытяжных систем ОВ



ВШ-2 Строение 3
Поднять решетку на отметку +5.590
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,55
Выброс вытяжных систем ОВ

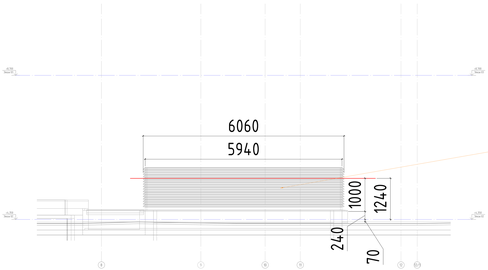

ВШ-1 Строение 3
Поднять решетку на отметку +5.350
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,56
Воздухозабор систем ОВ и ПДВ



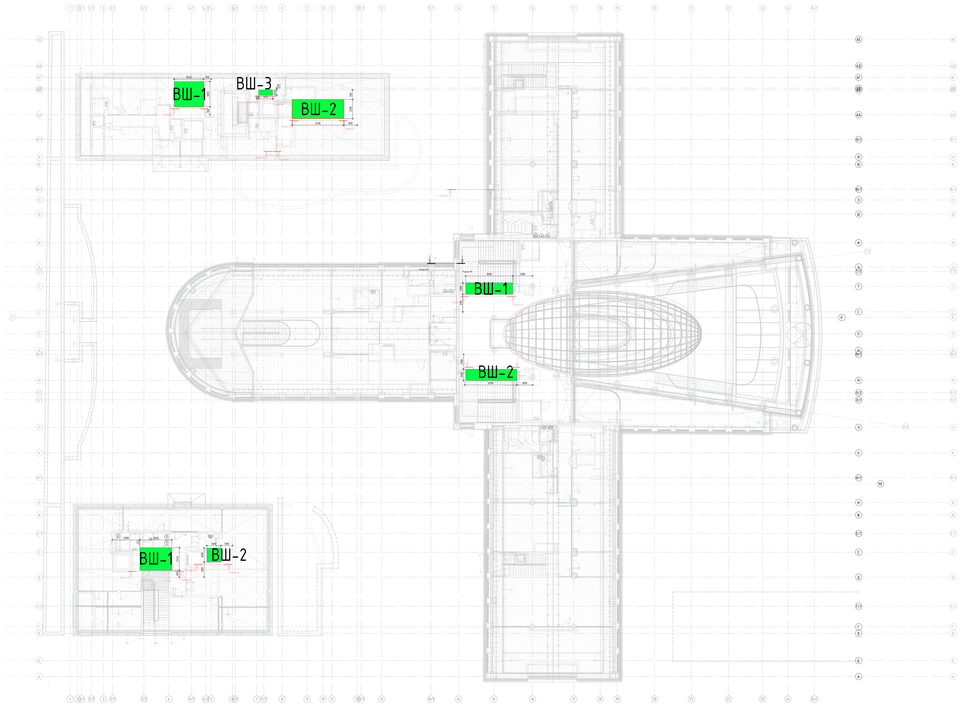

ВШ-1 Строение 1
Поднять решетку на отметку +13.315
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,56
Выброст вытяжных систем ОВ

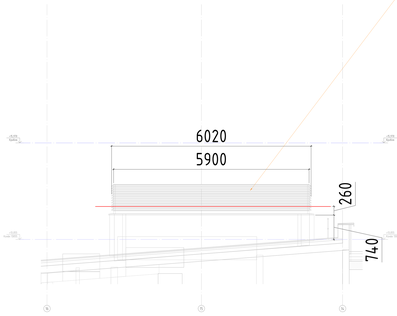

ВШ-1 Строение 2
Поднять решетку на отметку +12.560
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,56
Выброст вытяжных систем ОВ

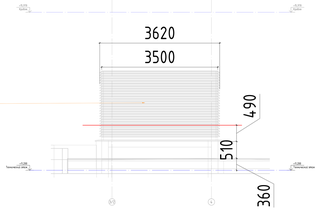

ВШ-2 Строение 2
Поднять решетку на отметку +12.540
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,56
Выброст вытяжных систем ОВ


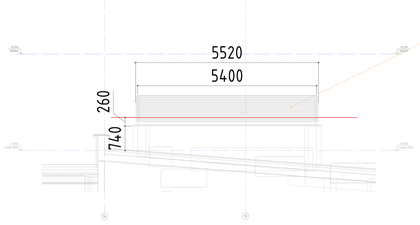
ВШ-2 Строение 1
Поднять решетку на отметку +14.055
Выброс на все 4 стороны
КСЖ каждой стороны не менее 0,56
Выброст вытяжных систем ОВ