


Перв. примен.	Э МС21.МСП.510.000.000
Справ. №	
Подпись и дата	
Инд. № дудл.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

100'000'015'U3W'1Z3W E

√Ra 3,2 (✓)

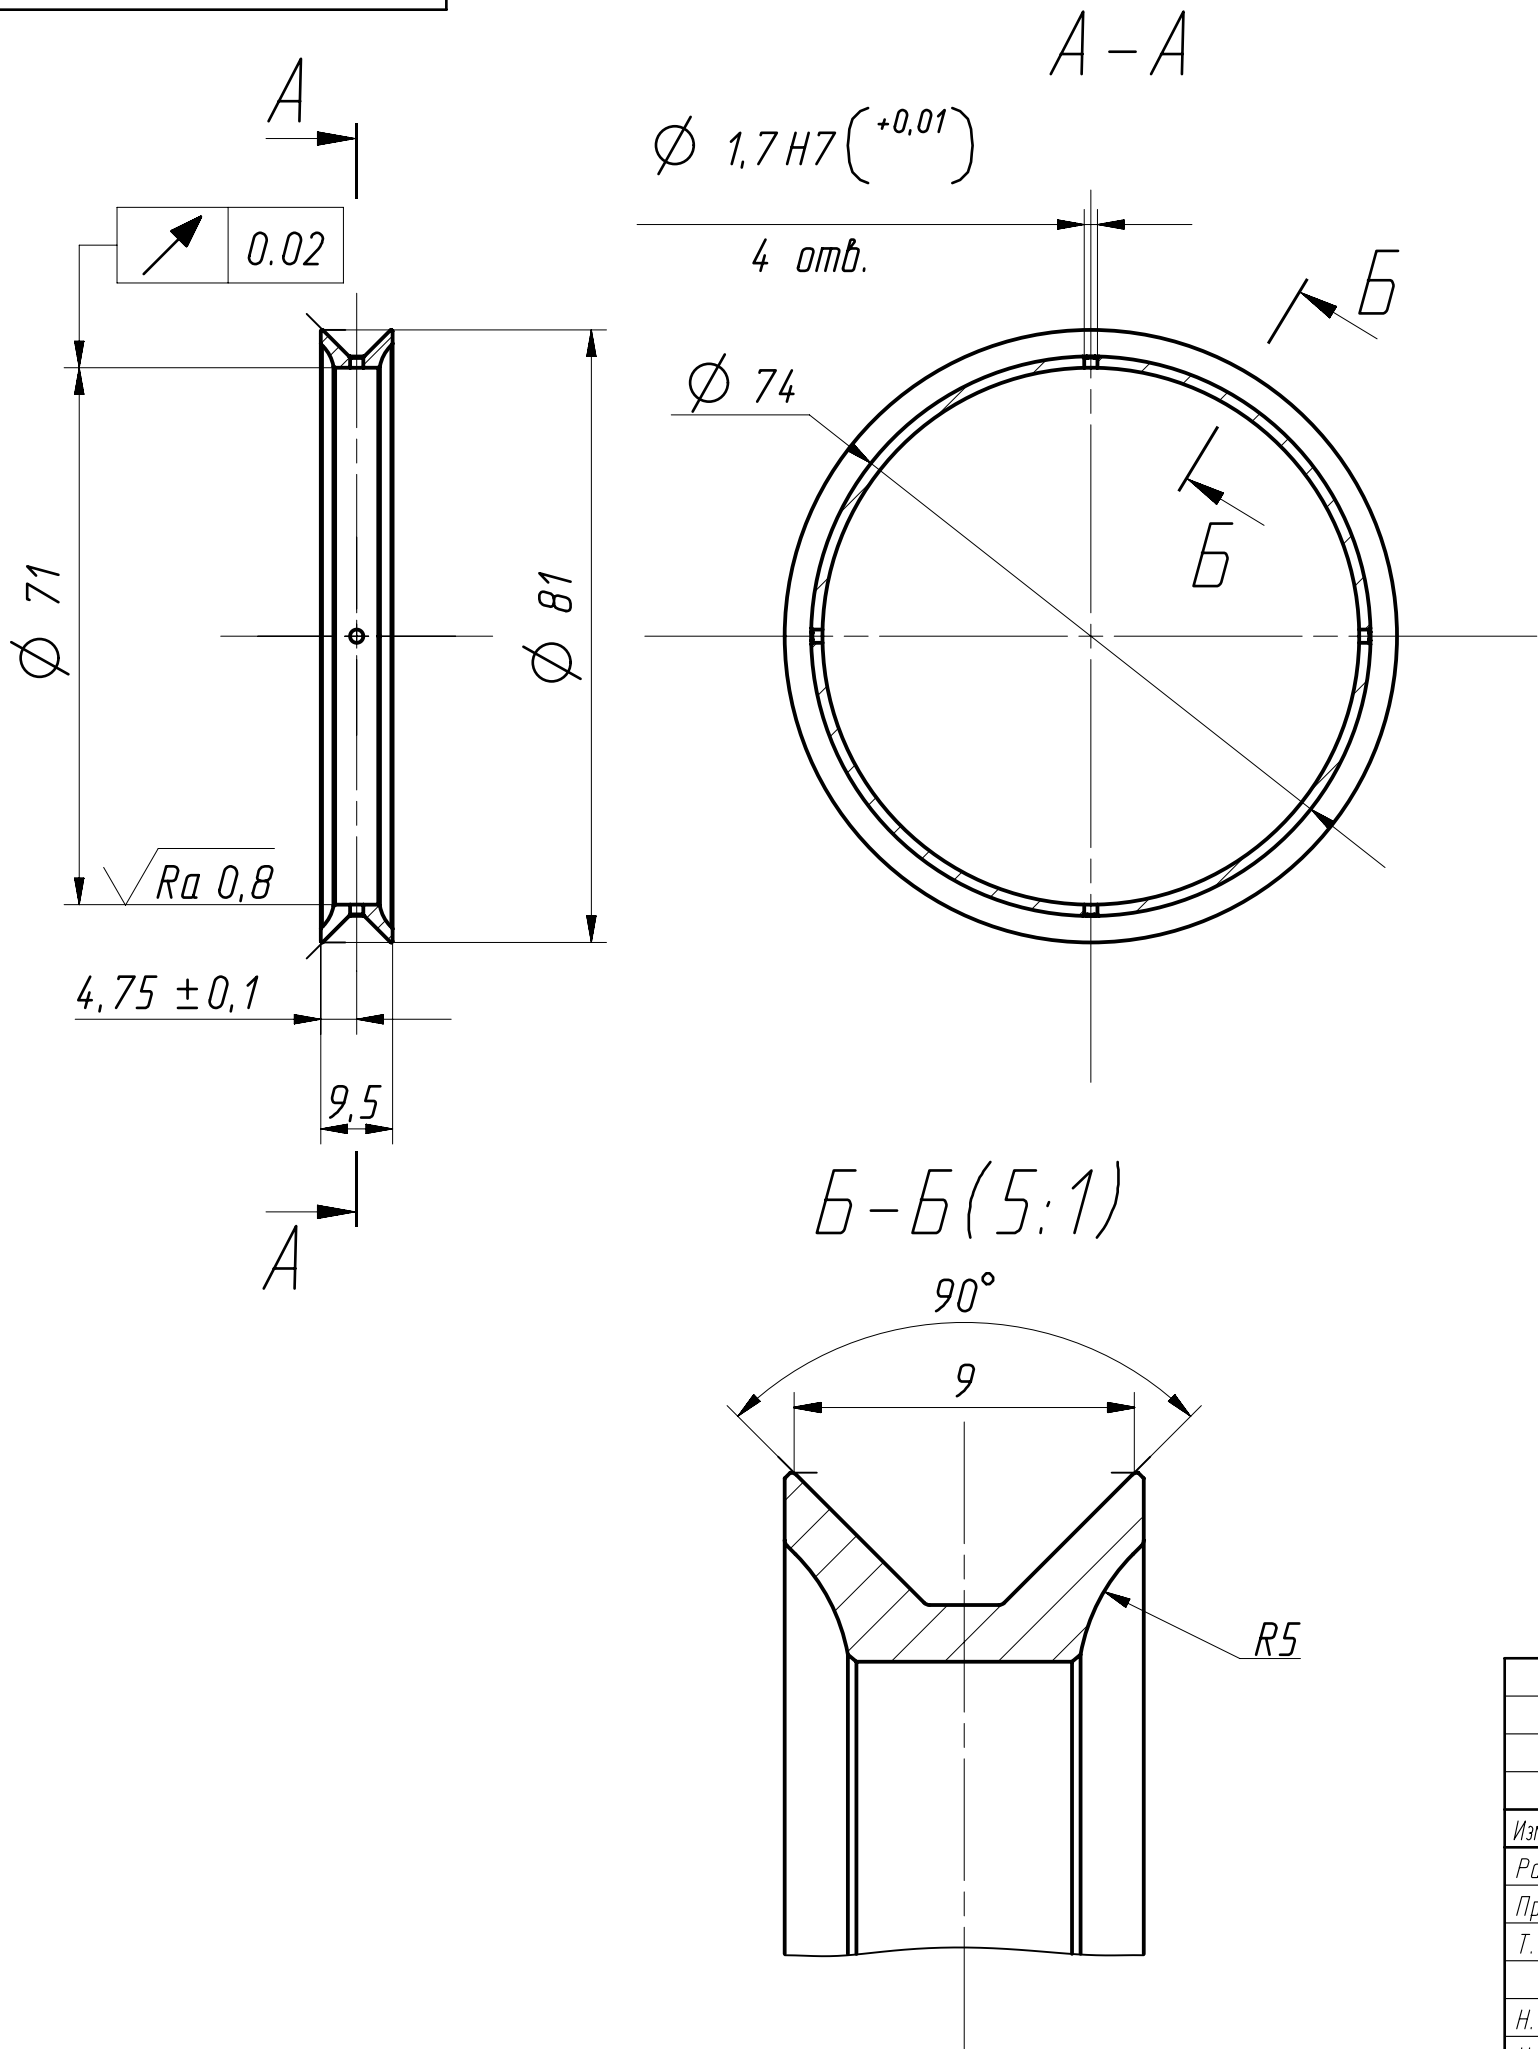

- 1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допусков формы и расположение поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 3 Покрытие: Хим. Пас.
- 4 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

					Э МС21.МСП.510.000.001						
					Кольцо с канавкой			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						0,039	1:1
Разраб.	Крохмаль										
Проб.											
Т. контр.											
								Лист	Листов 1		
					Круг ГОСТ 2590-2006/ 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76						
Н. контр.											
Утв.											