
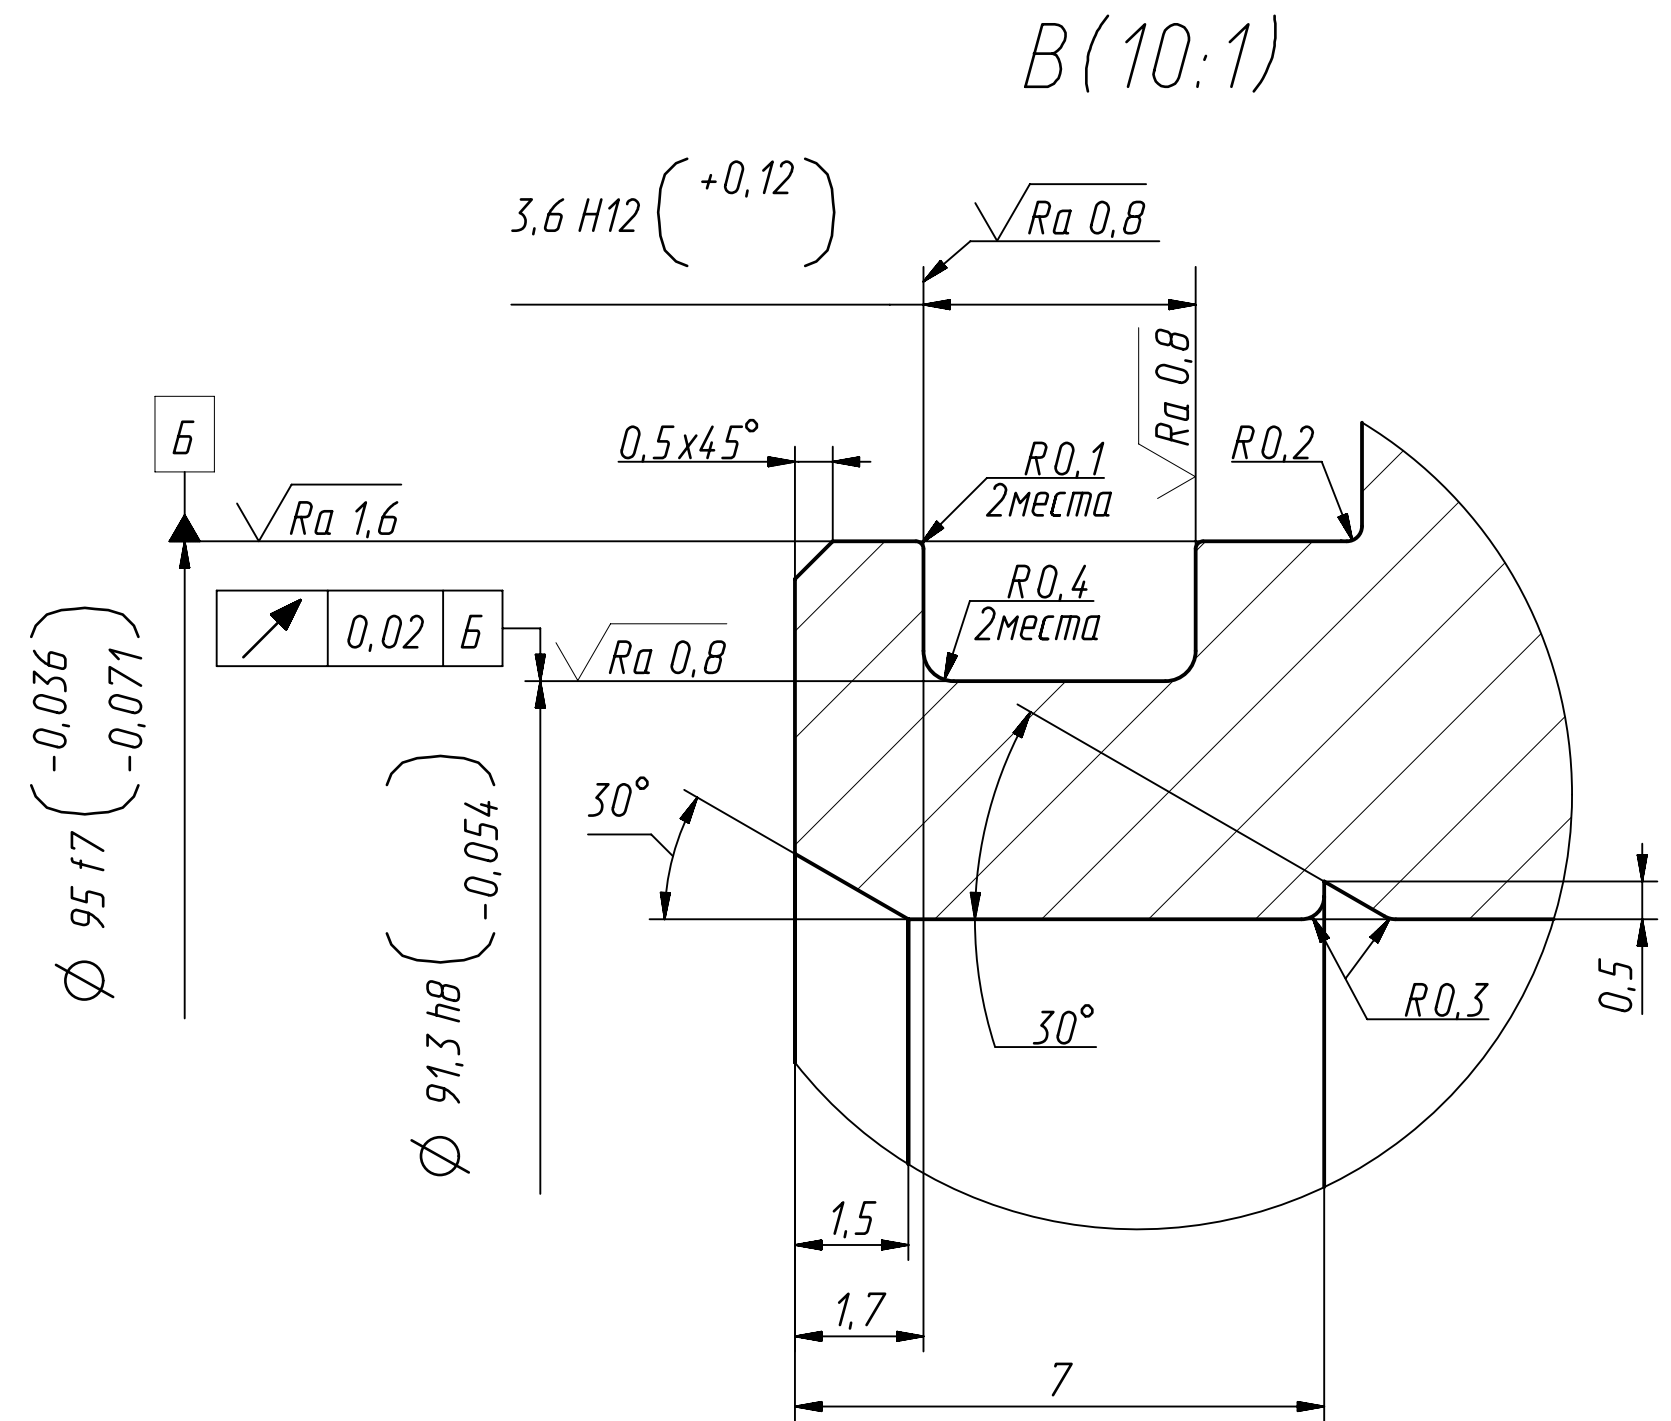


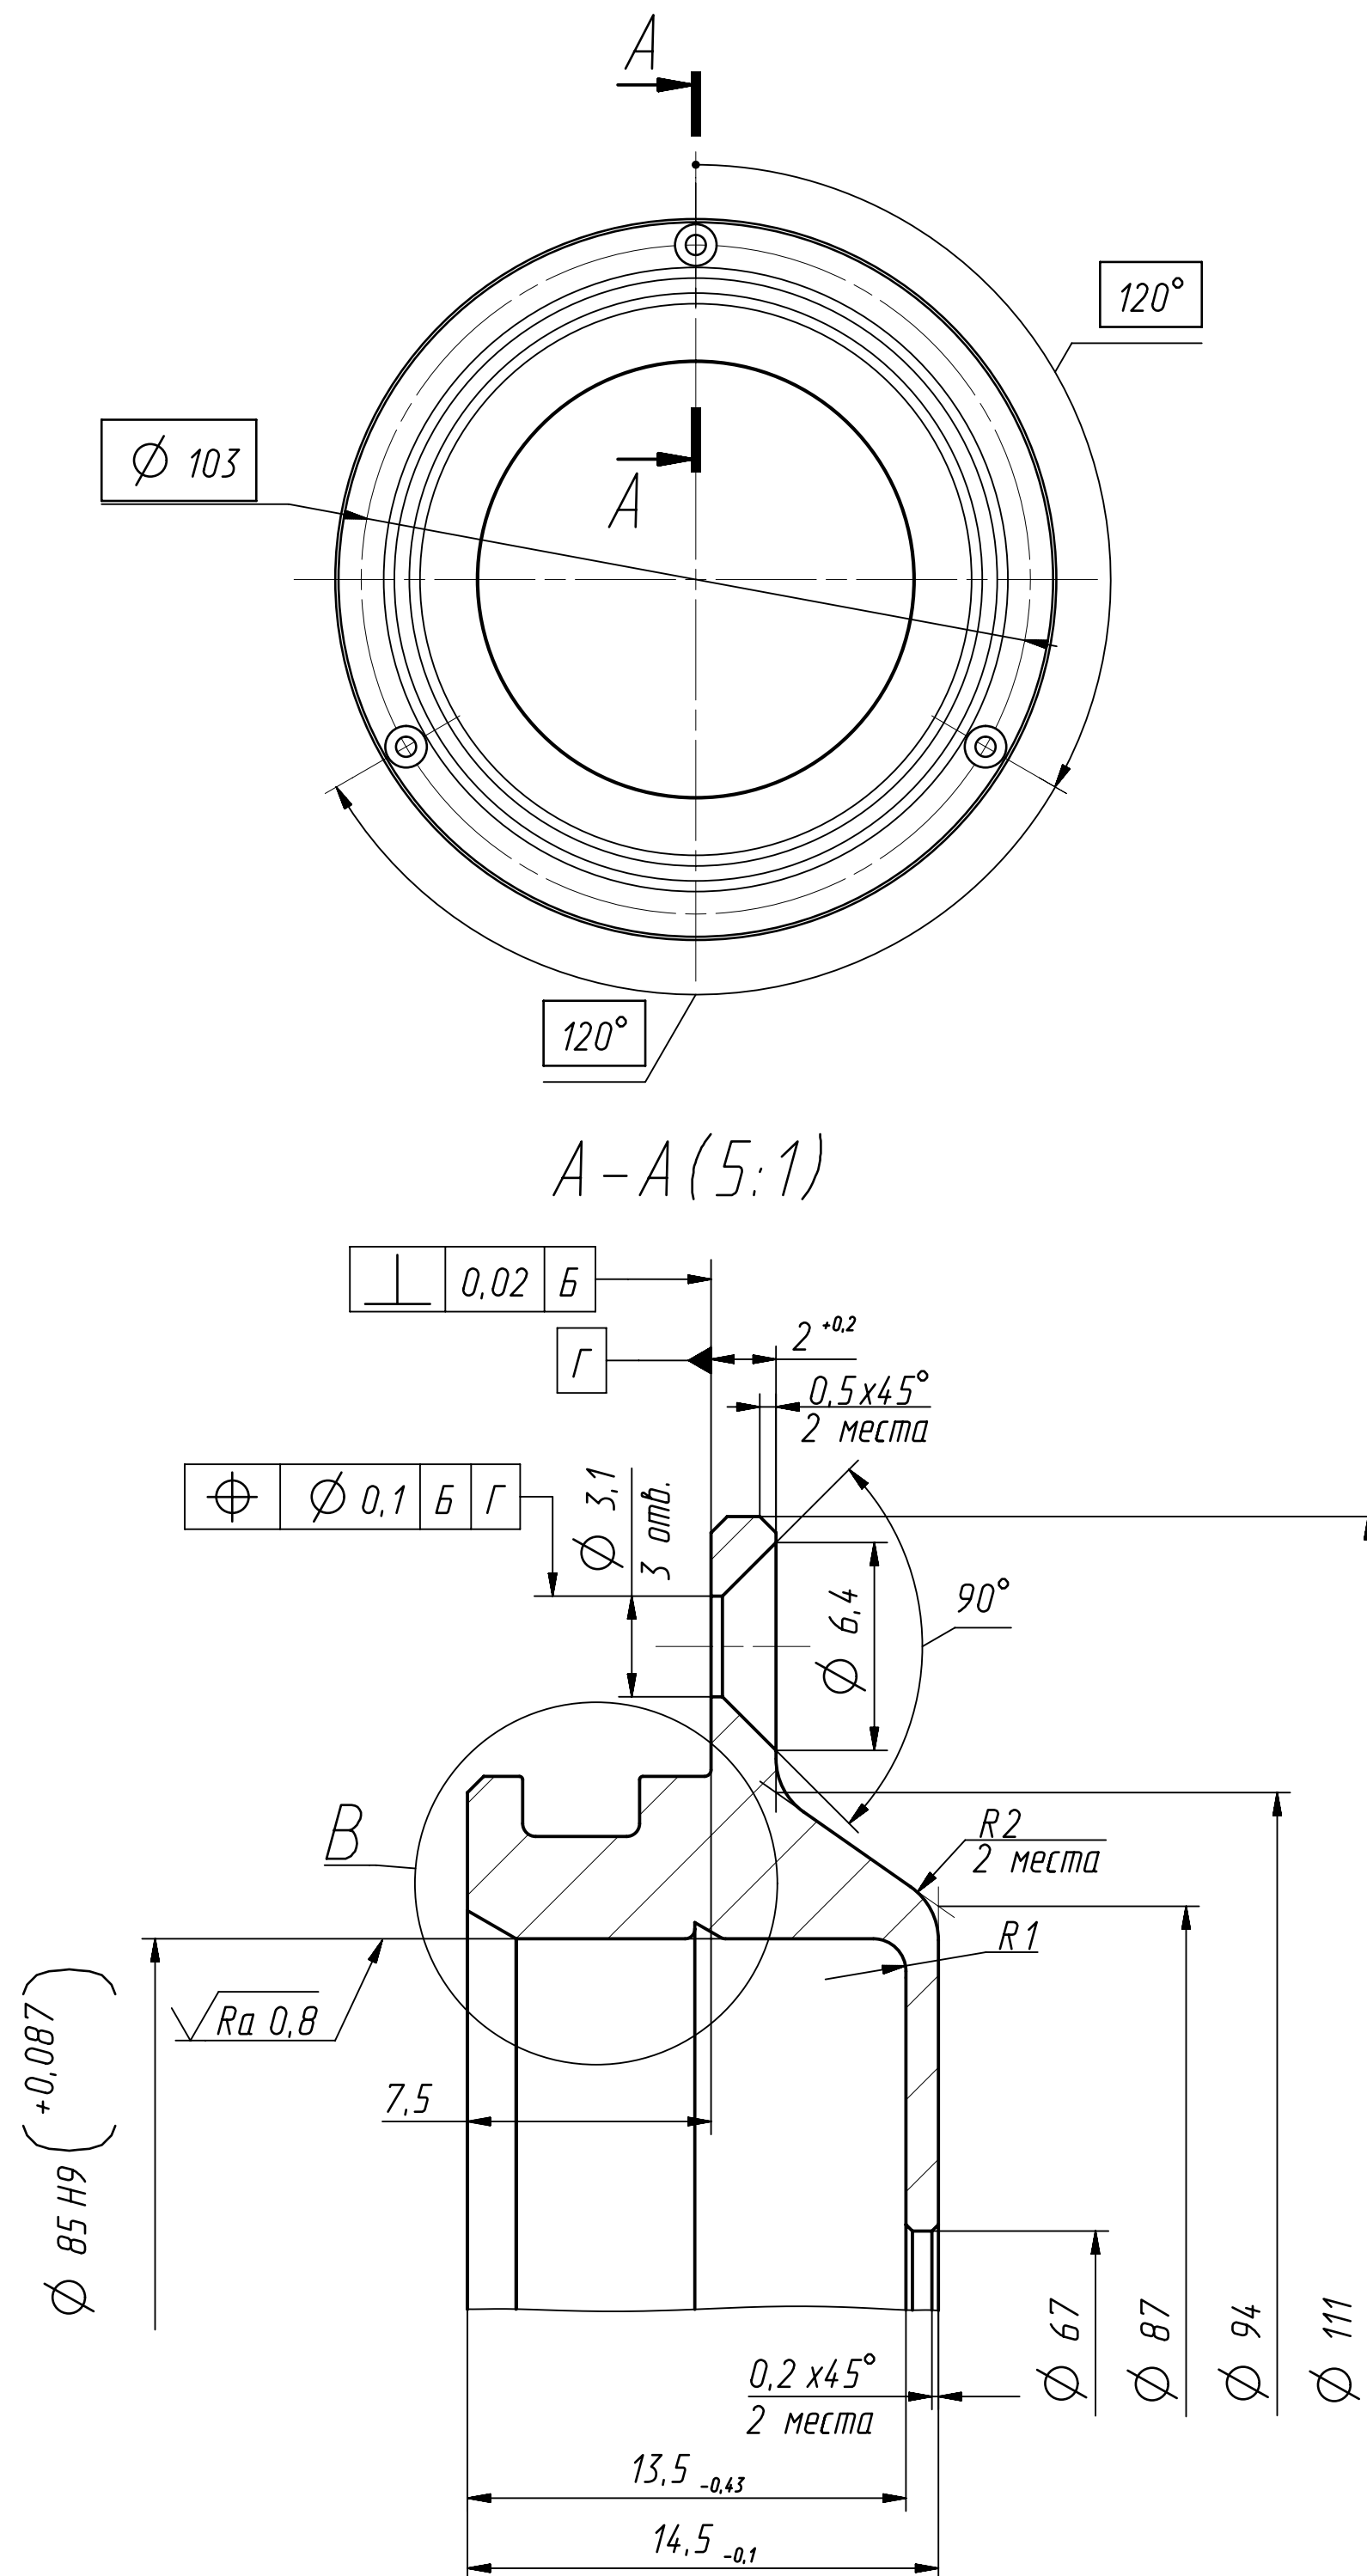

- 1 35,5...42,5 НРС. Группа контроля 5 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Канавку под уплотнительное кольцо на виле В выполнить по ГОСТ 23822-79
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Покрытие: Хим. Лас.
- 5 Маркировать Ч и клеить К на бирке.

					Э МС21.МПС.510.010.007				
					Крышка стакана	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Крахмаль					0,176	1:1	
Проб.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.					Круг ГОСТ 2590-2006				
Утв.					07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76				