


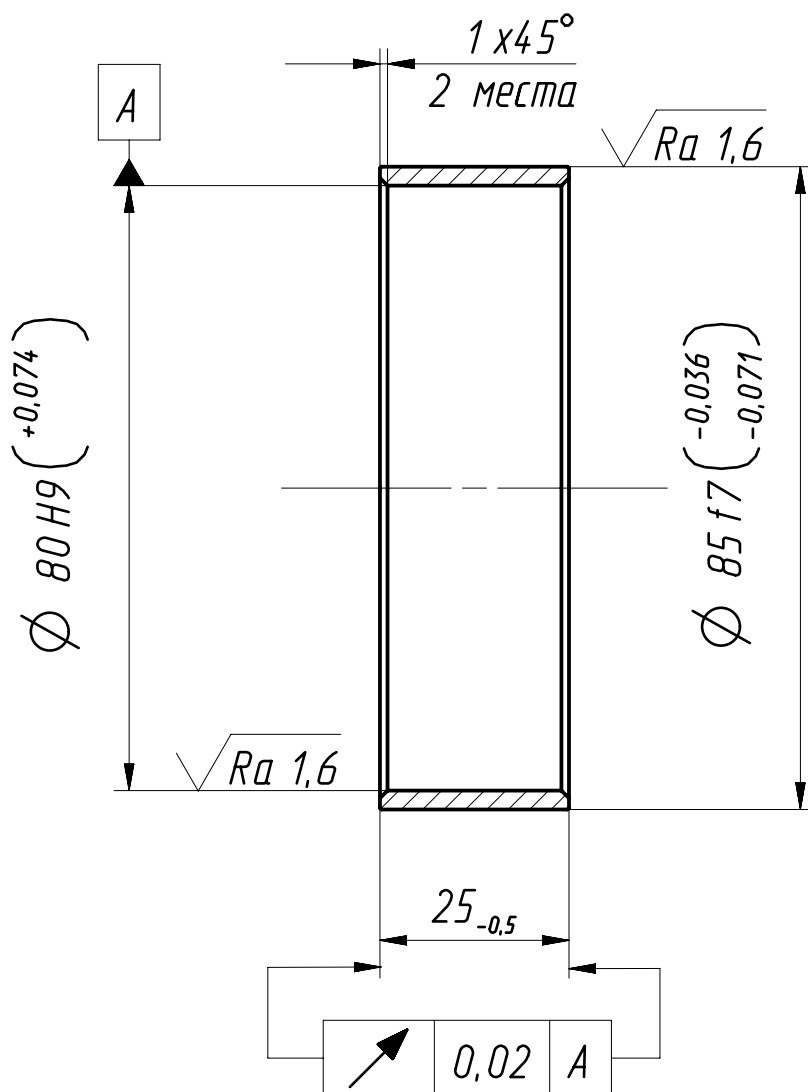

- 1 35,5...42,5 НРС. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
- 3 Контроль магнитопорошковый – по РТМ 1.2А.020-2011.
- 4 Покрытие: Хим.Пас.
- 5 Клеить К, маркировать Ч на бирке.

					Э МС21.МПС.510.010.014							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Втулка стакана распорная				Лист.		Масса	Масштаб
Разраб.	Крохмаль										0,125	1:1
Проб.												
Т. контр.									Лист		Листов 1	
Н. контр.					Круг ГОСТ 2590-2006							
Утв.					07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76							