

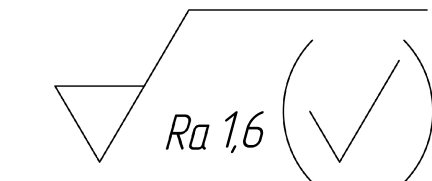


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------


Н.П.С.КР.4000АІ

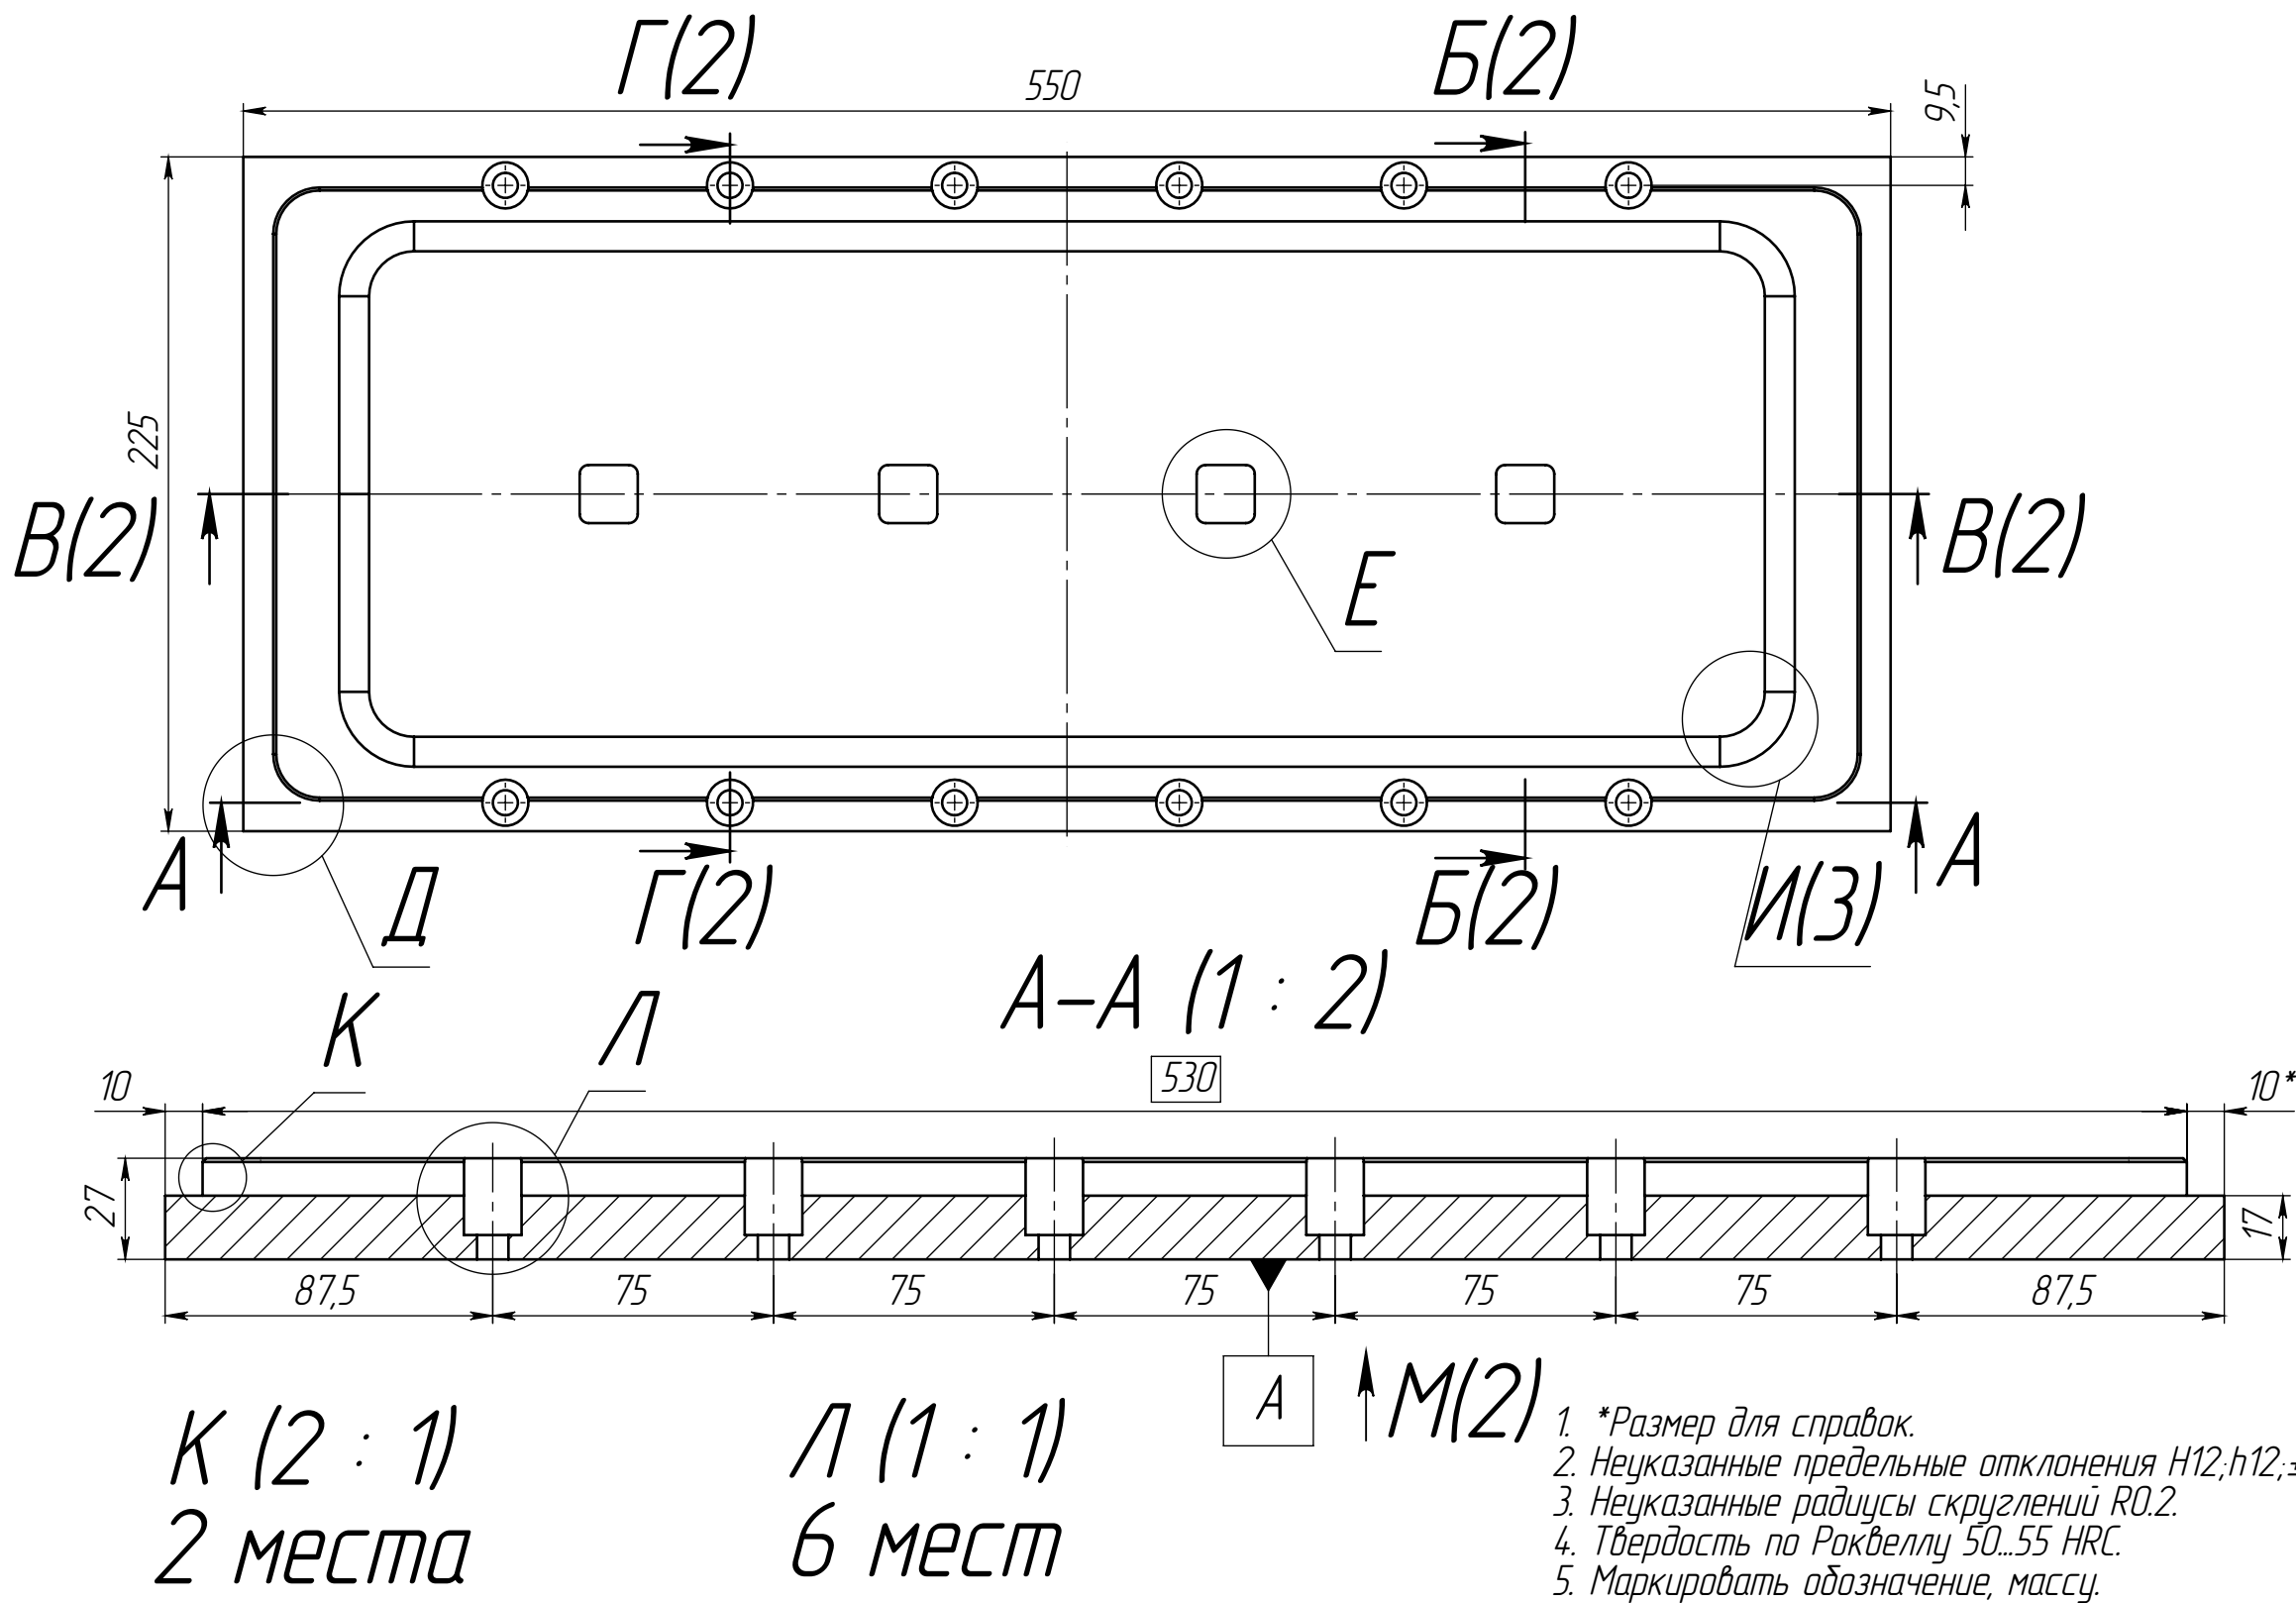


Е (1 : 1)
4 места

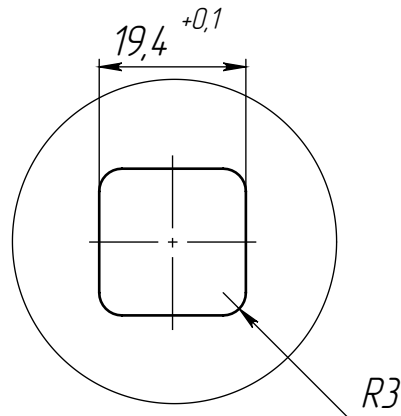


Д (1 : 1)
4 места

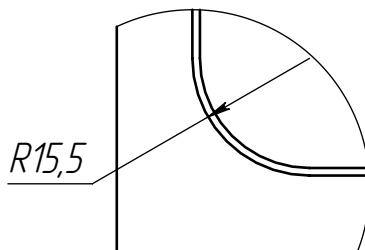

К (2 : 1)
2 места

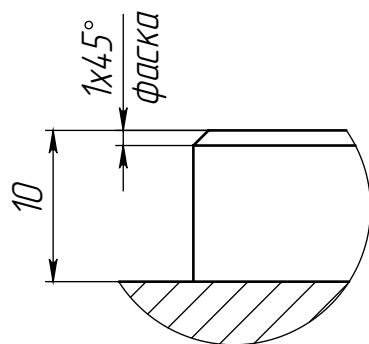

Л (1 : 1)
6 мест

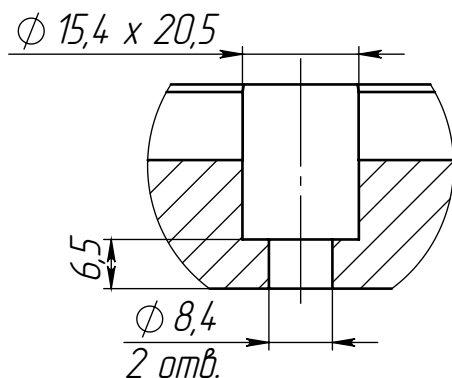


М (2)


- *Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения H12;h12;±IT12/2.
- Неуказанные радиусы скруглений R0.2.
- Твердость по Роквеллу 50...55 HRC.
- Маркировать обозначение, массу.

					Н.П.С.КР.4000АІ				
					Пуансон крайний	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				23.96	1:2.5
Разраб.	Шерстнев			07.07.26					
Пров.	Гордиенко			07.07.26					
Т. контр.						Лист 1		Листов 3	
					40X ГОСТ 4543-71				
Н. контр.	Емельянов			07.07.26					
Утв.	Котко			07.07.26					


М(1) (1 : 4)

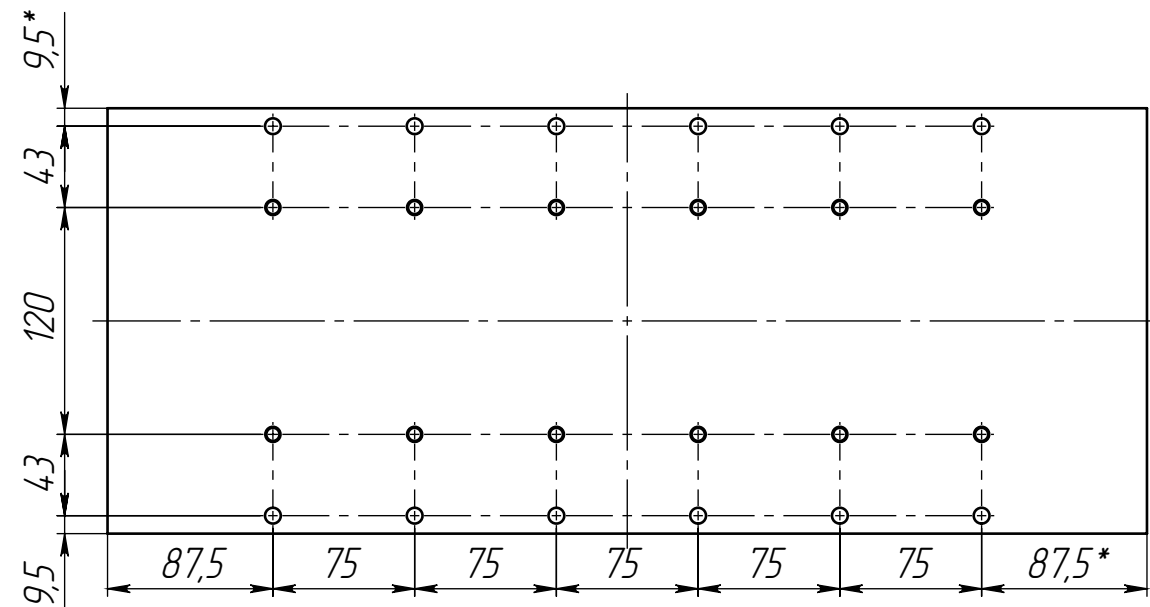



Н (2 : 1)
4 места

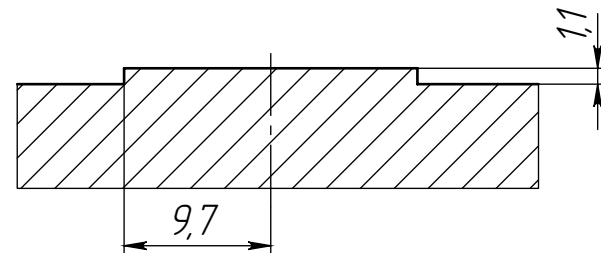


В(2)-В(2)

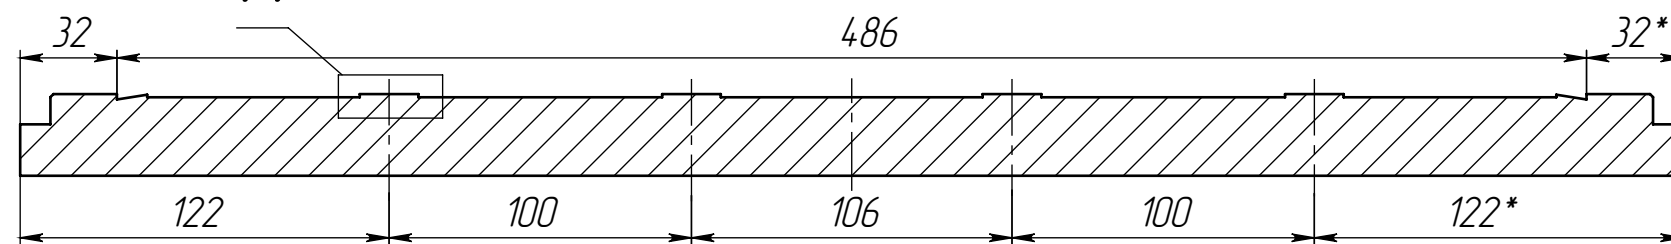

Б(1)-Б(1) (1 : 2) Г(1)-Г(1) (1 : 2)

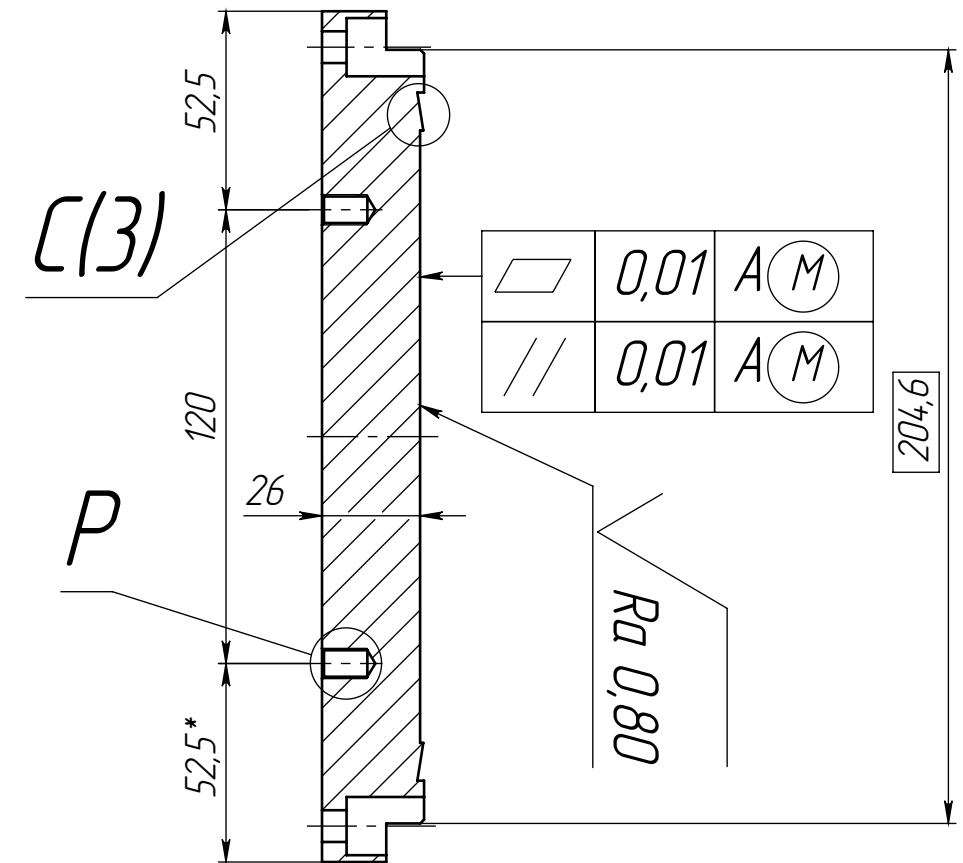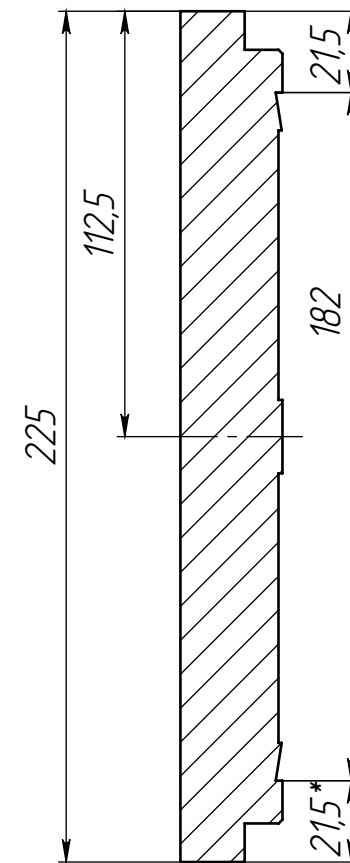

Р (2 : 1)
2 места

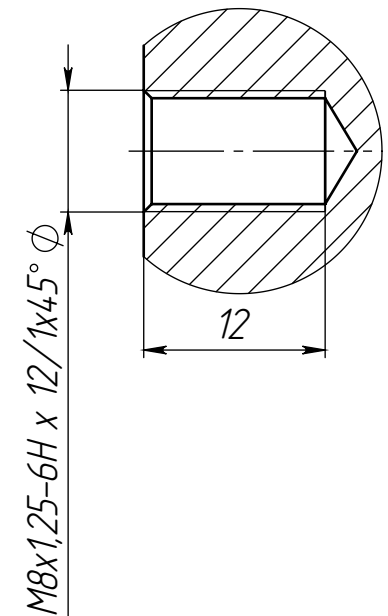

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Н.П.С.КР.4000АІ

Лист
2

Н.П.С.КР.4000АІ

С(2) (4 : 1)
2 места

И(1) (2 : 1)
4 места

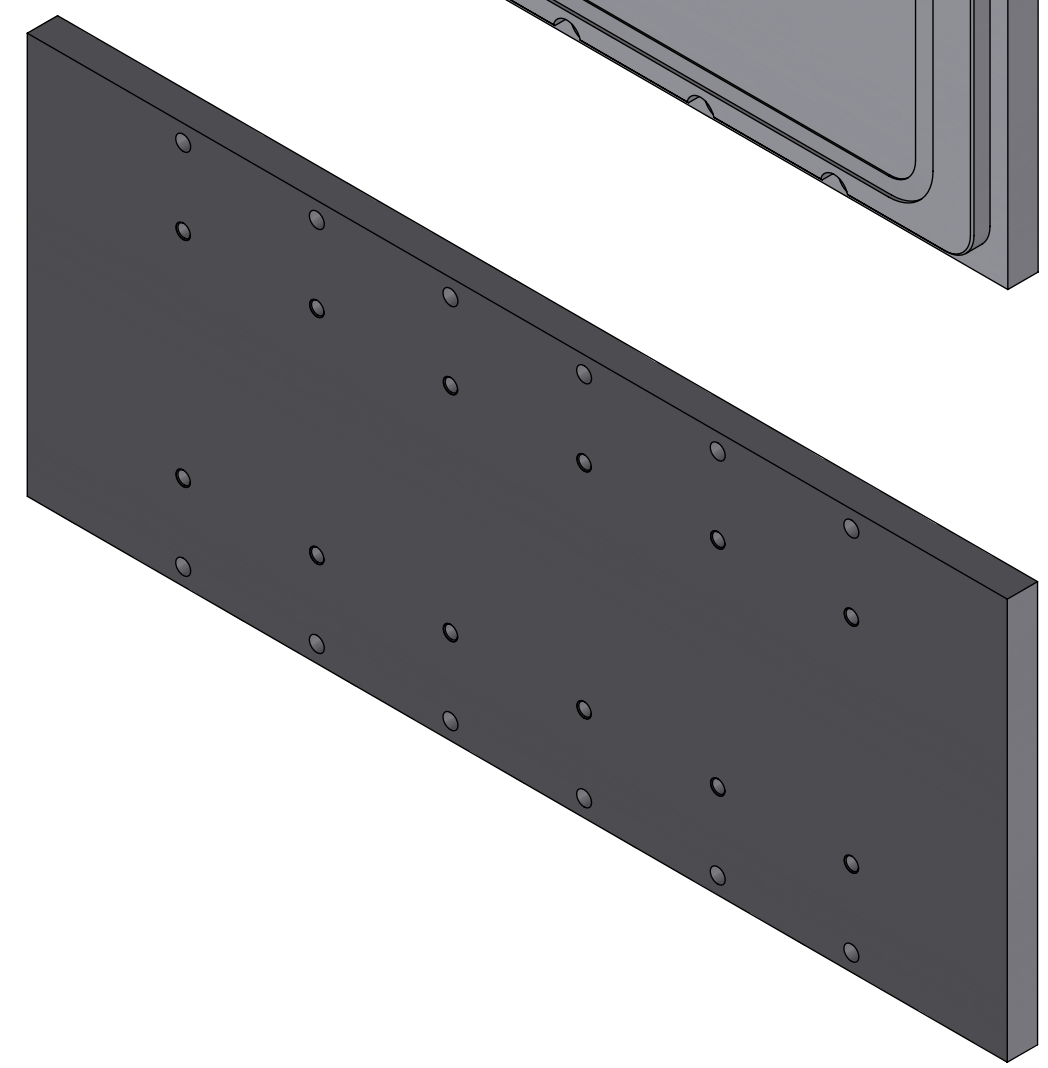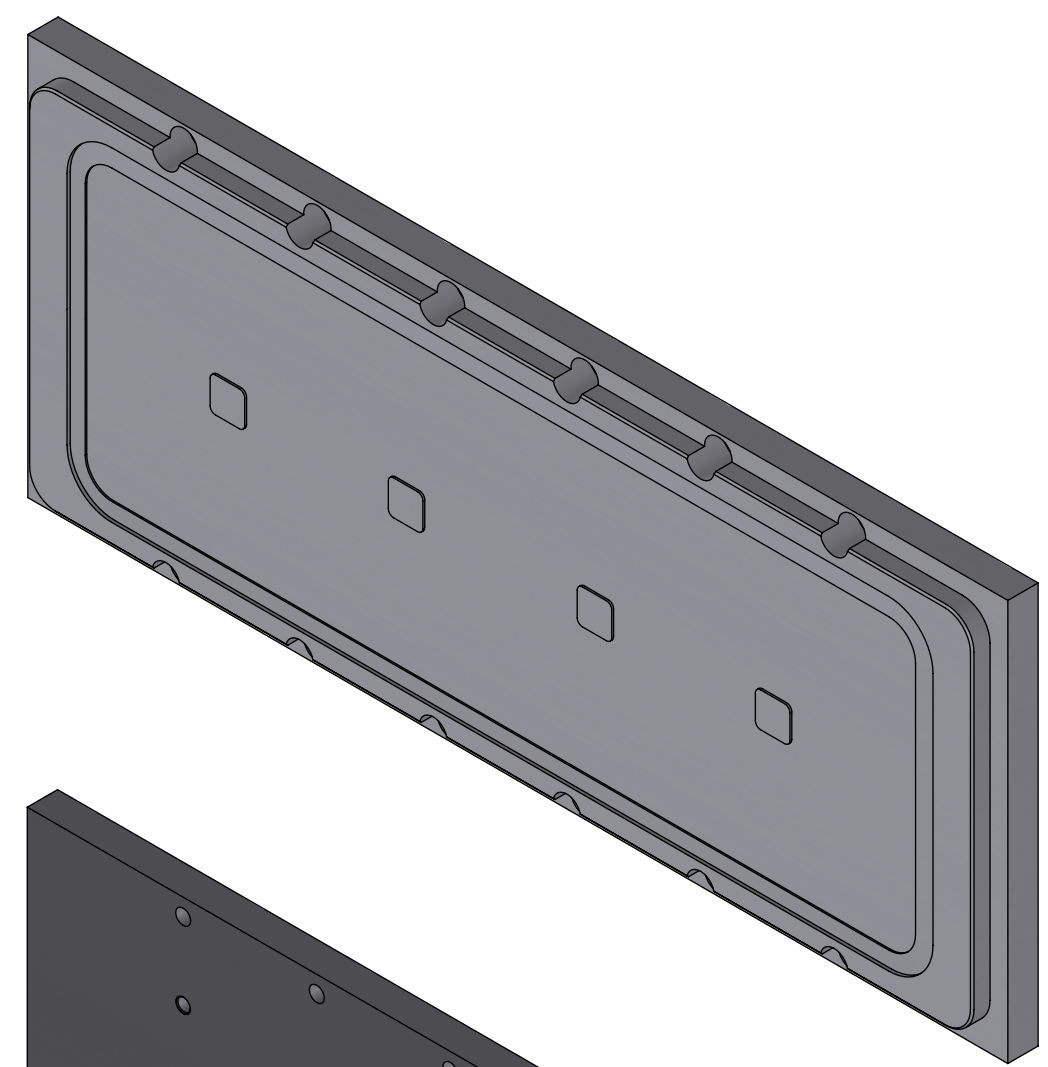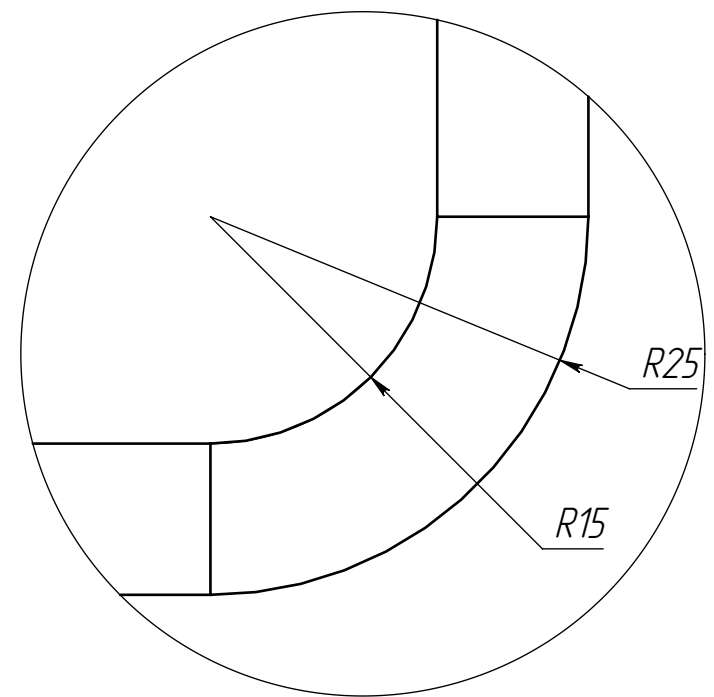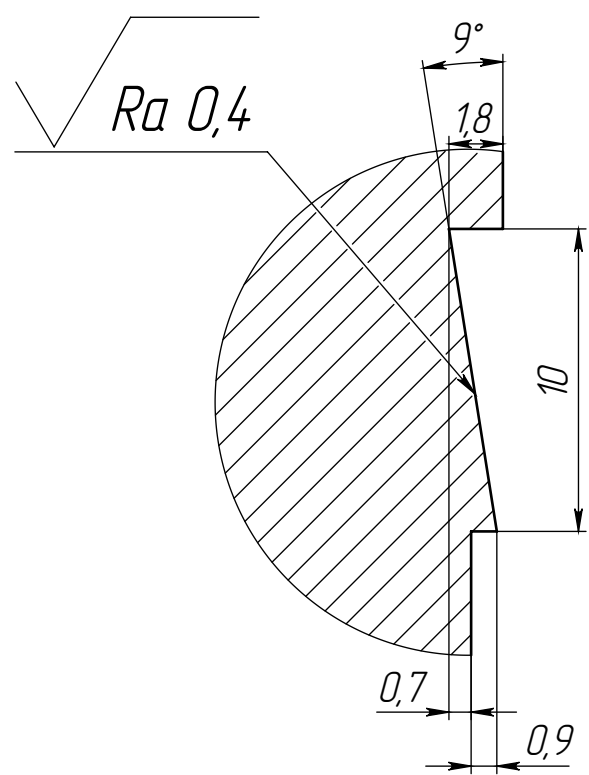

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Н.П.С.КР.4000АІ

Лист
3