


$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

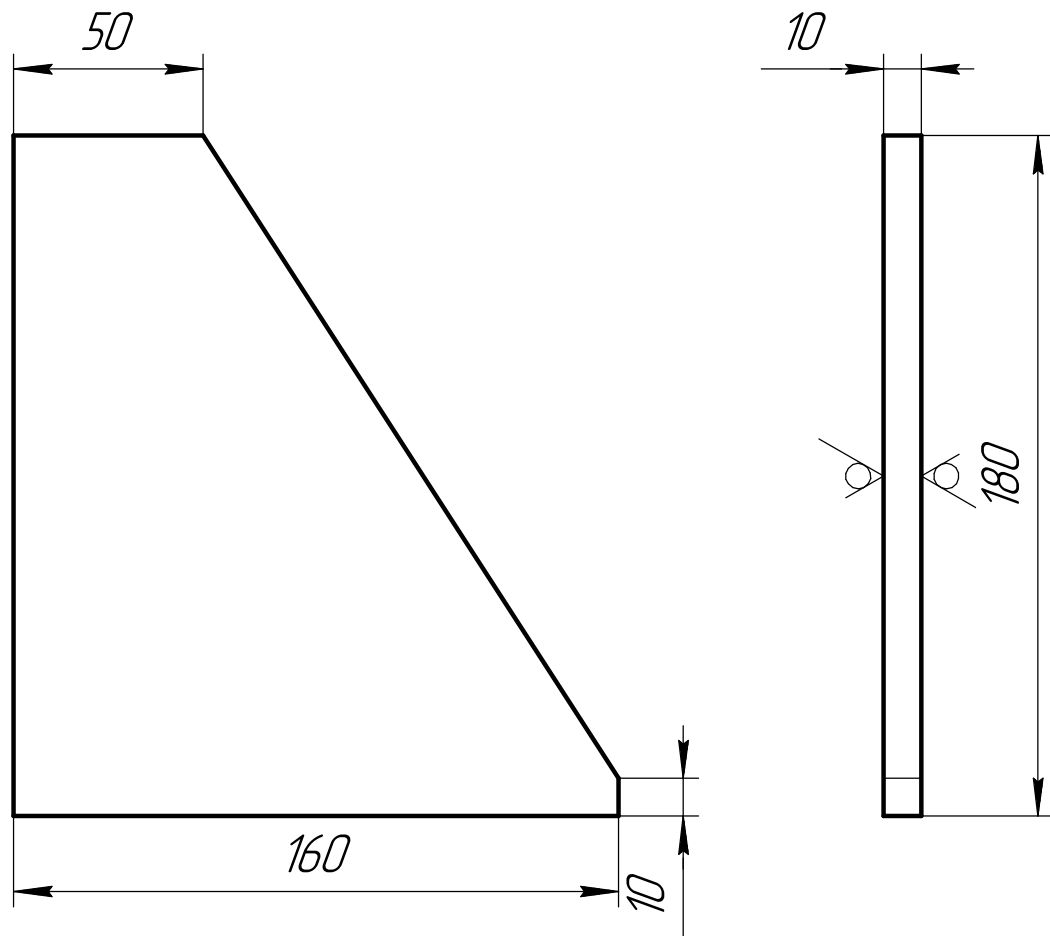

1. Предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, $\pm IT_{\frac{14}{2}}$.

Инв. № подл.	Подп. и дата						ПЦ1-03.10.01.202		
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редро		
		Разраб.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Пров.					Лист	Масса	Масштаб
		Т.контр.						1,52	1:2
							Лист	Листов	1
		Н.контр.					Б-ПУ-К-10,0 ГОСТ 19903-2015		
		Утв.					Лист Ст3пс4 ГОСТ 14637-89		

Копировал

Формат А4