


Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ЦРТ049.01.00.00.003

$\sqrt{Rz40}$

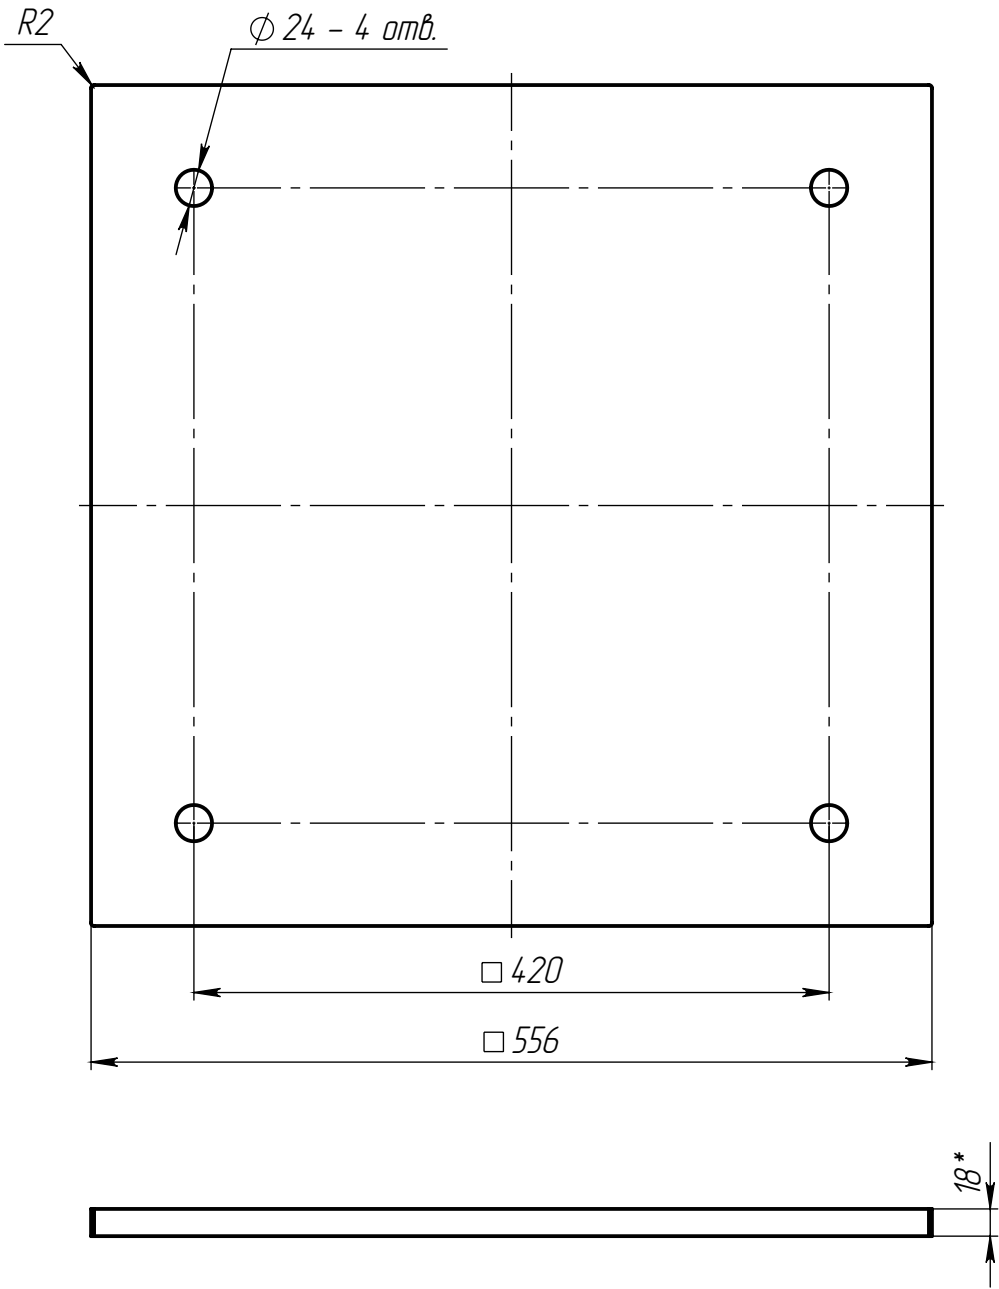

1. H12/4 , h14/2, ±IT14/2.
2. Острые кромки притупить напильником.

ЦРТ049.01.00.00.003					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита			43	1:5
Разраб.	Валиев Ф.А.			17.03.25					
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.					Лист 1			Листов 1	
Утв.					Лист Б-ПН- 18 ГОСТ 19903-2015 Ст. 20 ГОСТ 1050-2013			АО "ЦРТ"	