


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

ORW-72.24.75

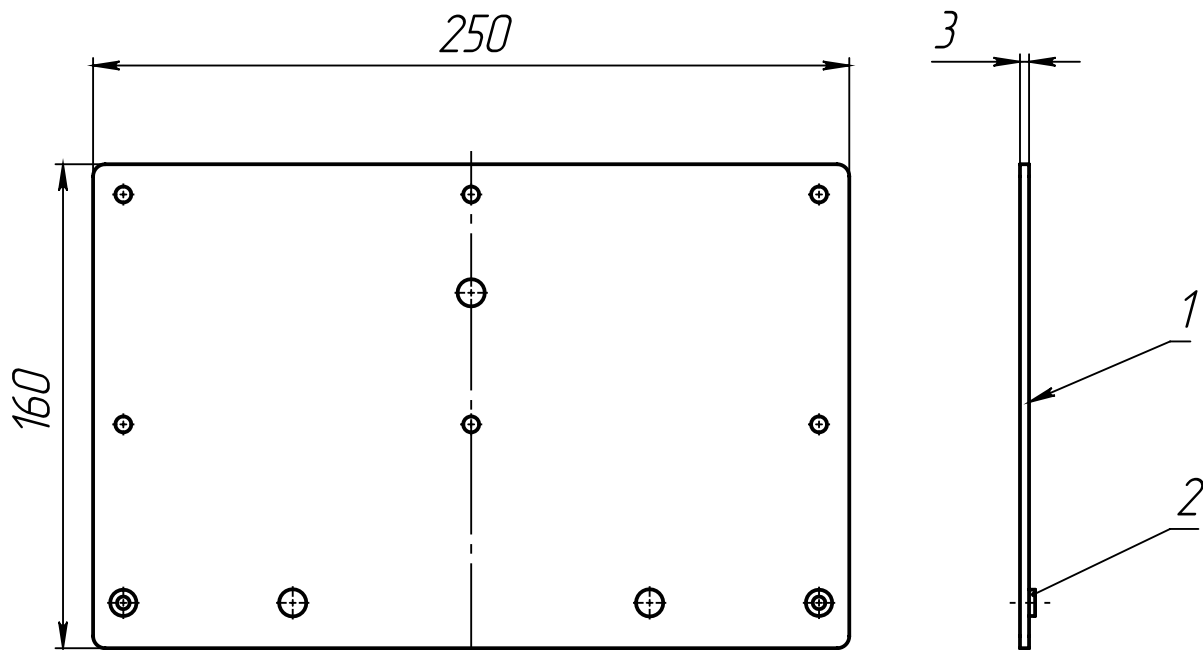

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить. Резьбу от покрытия предохранить.

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4	1	ORW-72.24.75.001	Панель	1	
	2		Гайка запрессовочная 30302 M5 (S-M5-2) для листа 2 мм, оцинк.	2	

Подп. и дата	ORW-72.24.75				
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Разраб.	Зотов			18.11.2025
	Пров.				
	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				

Панель газодетектора			Лит.	Масса	Масштаб
				0.95	1:2.5
			Лист	Листов	1