

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №					Документация		
	A1			ИП1434БФ3.20.000 СБ	Сборочный чертеж		
				-01 СБ	Сборочный чертеж		
					Детали		
			1	ИП1434Ф3.20.001	Шток-поршень	1	
			2	ИП1434Ф3.20.002	Втулка	1	
			3	ИП1434Ф3.20.003	Кольцо защитное	1	
Подп. и дата					Стандартные изделия		
			8		Винт М20х80-8.8		
					СТБ ISO 4762-2017	24	
			10		Шайба 20 65Г 019		
					ГОСТ 6402-70	24	
			12		Кольцо 250-260-58-2-2		
					ГОСТ 9833-73	1	
Подп. и дата							
Инд. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИП1434БФ3.20.000	
						Гидроцилиндр	
	Лит.	Лист	Листов				
		1	3				







Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ИНВ. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]




Копировал

Формат А4

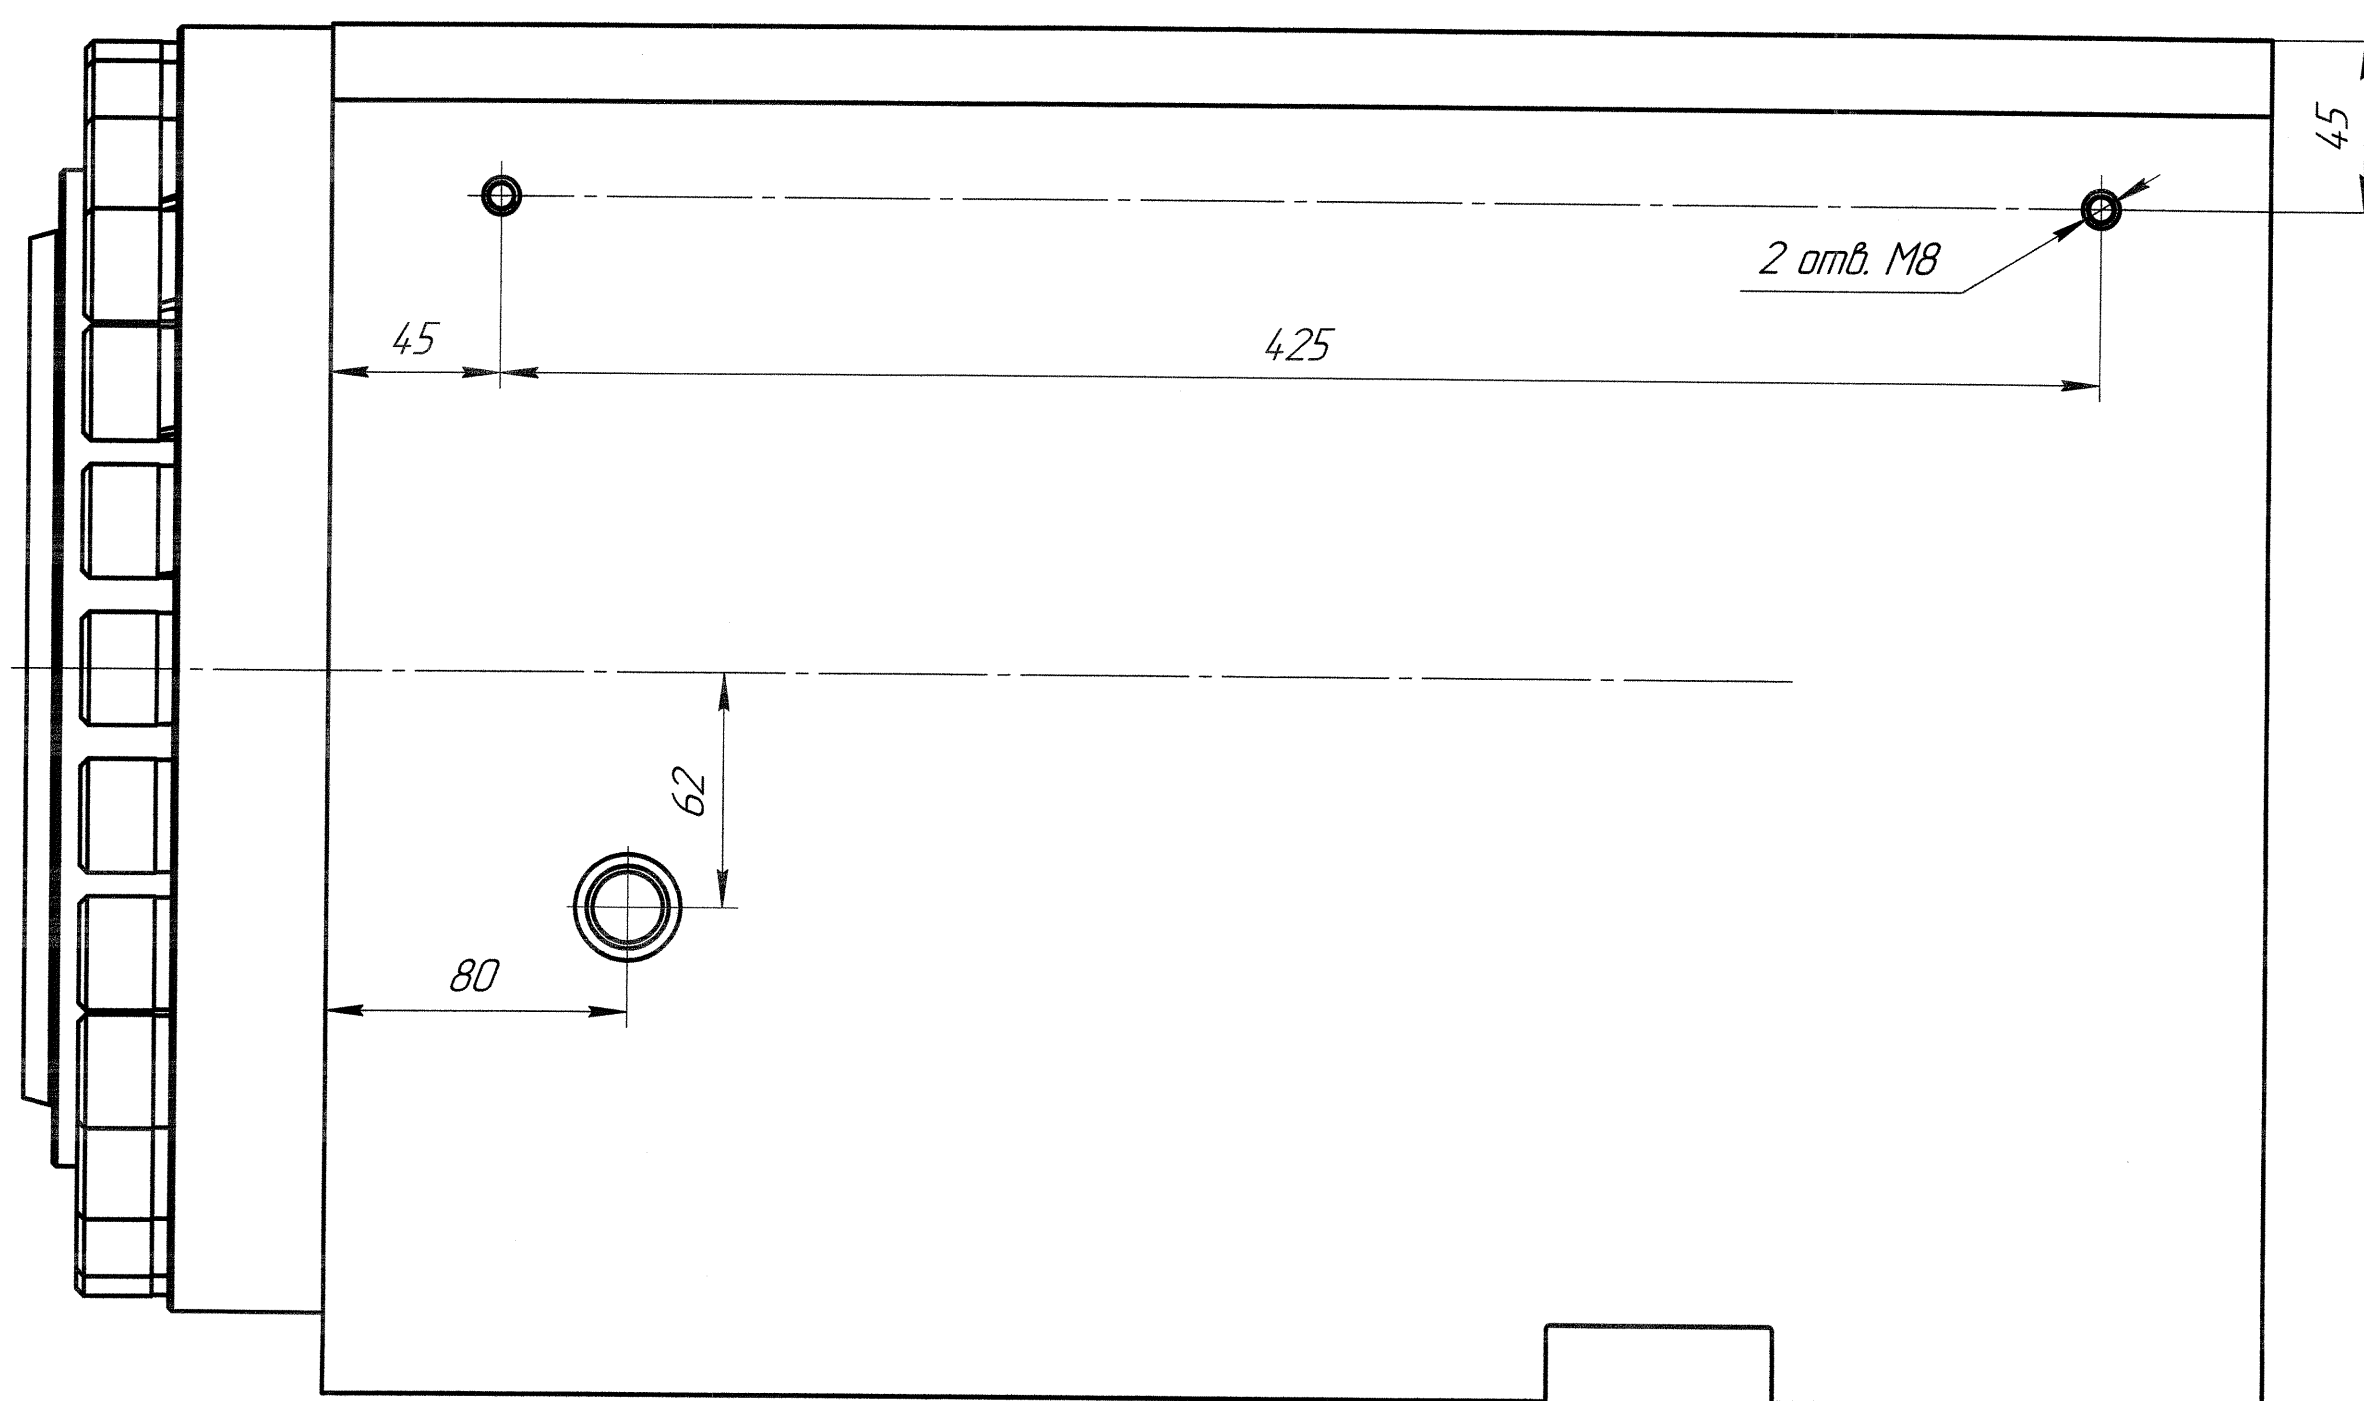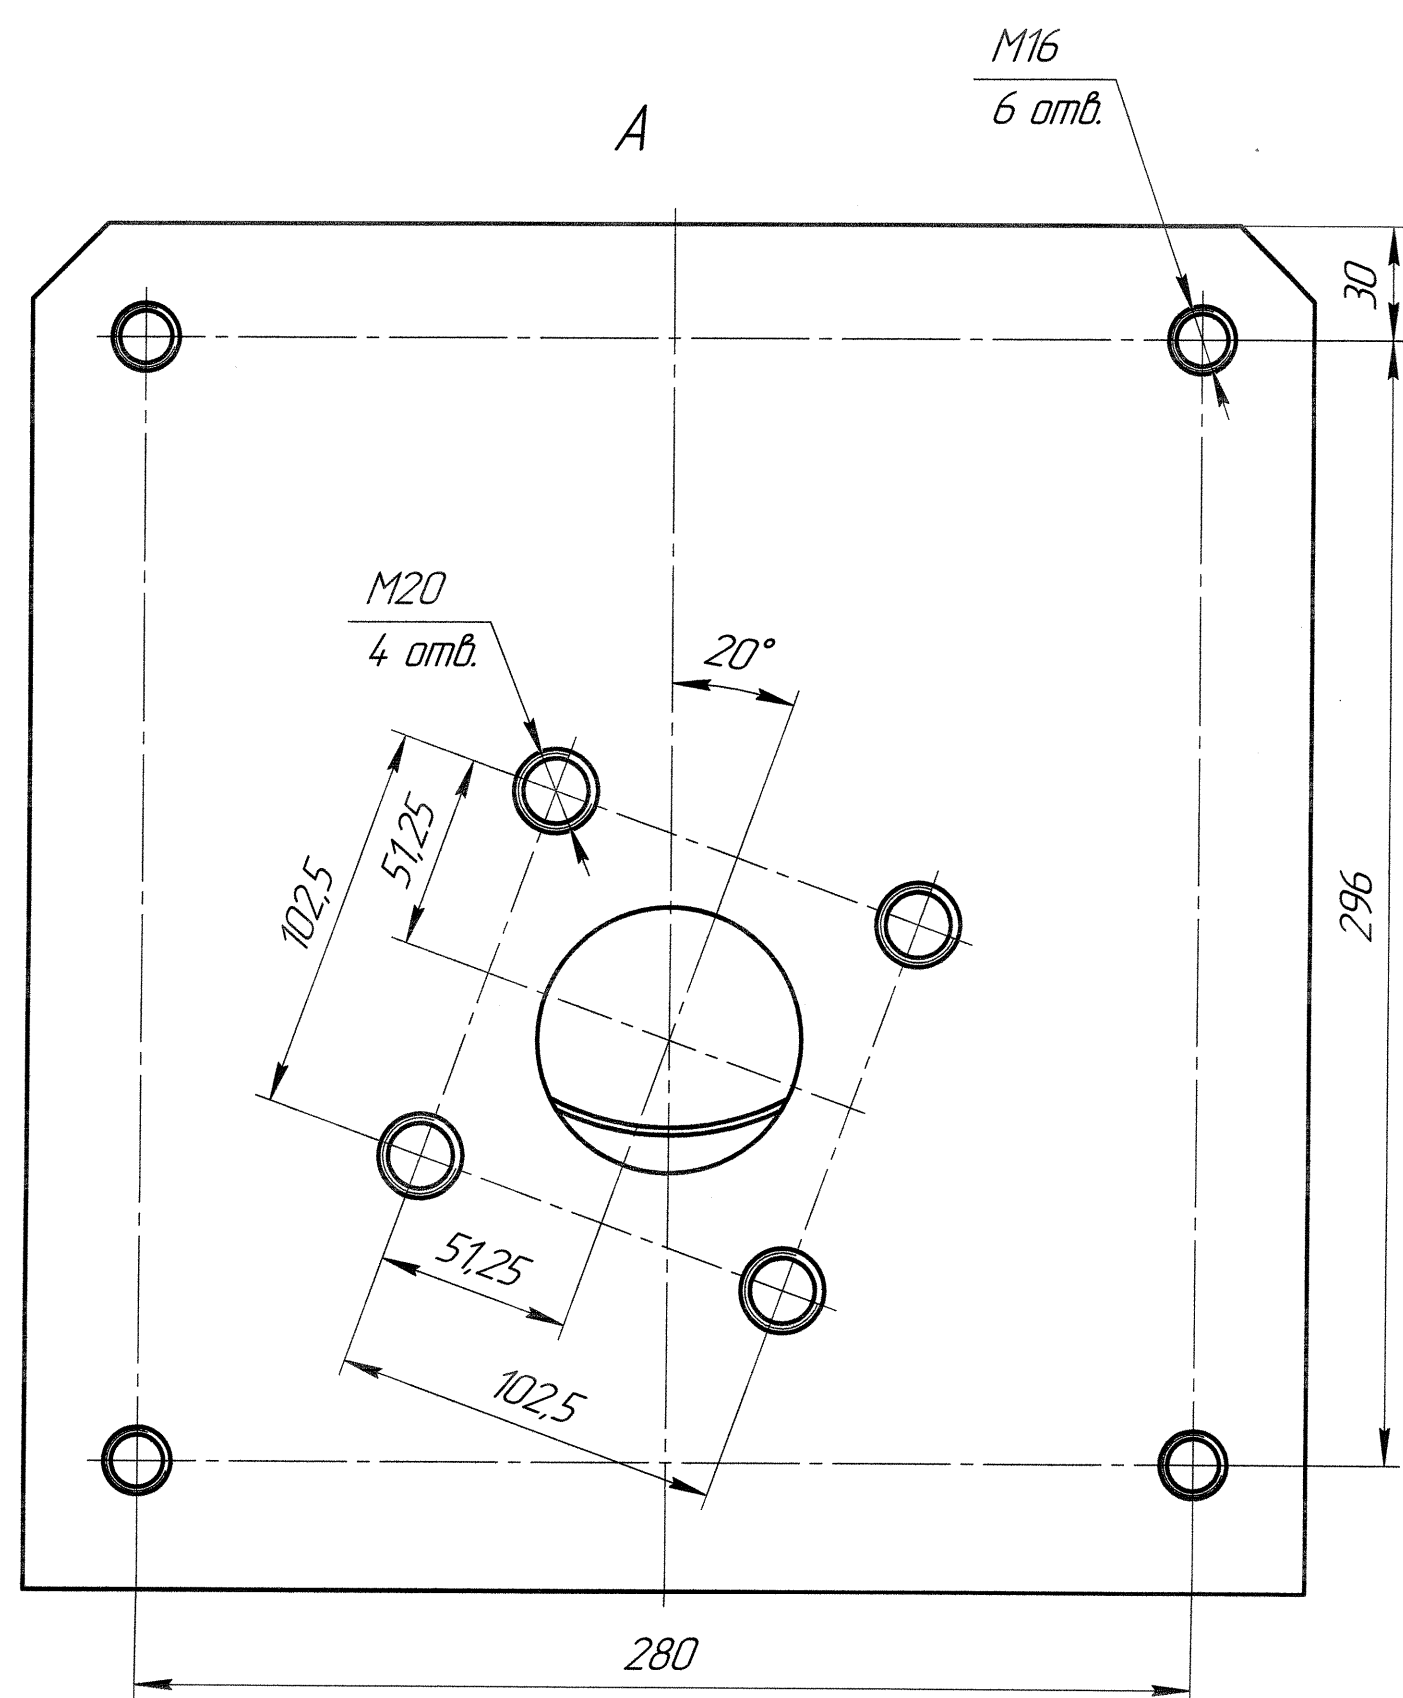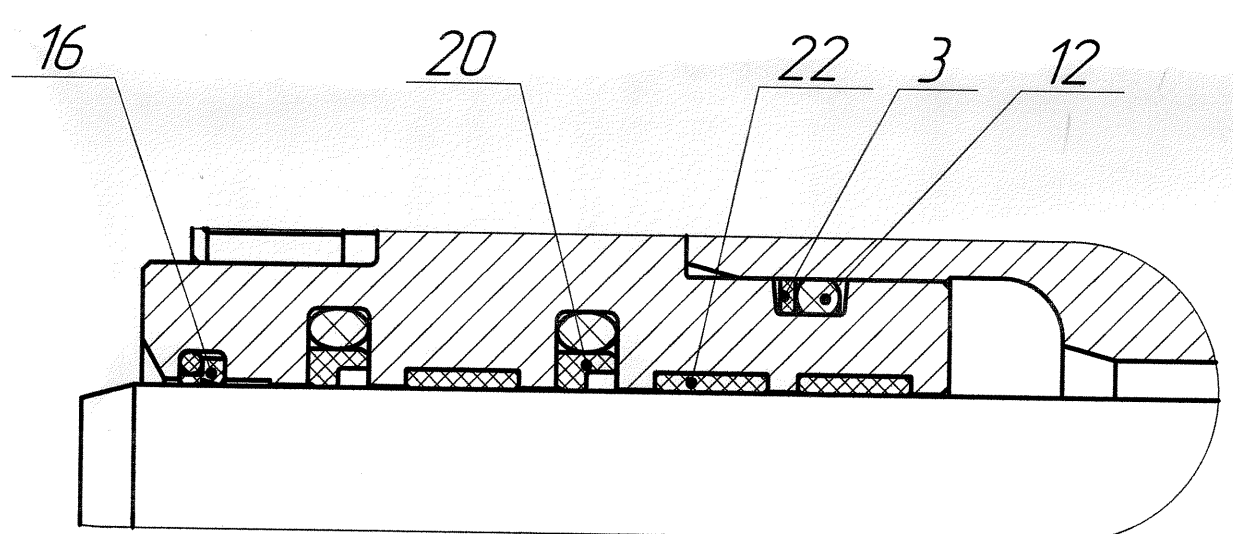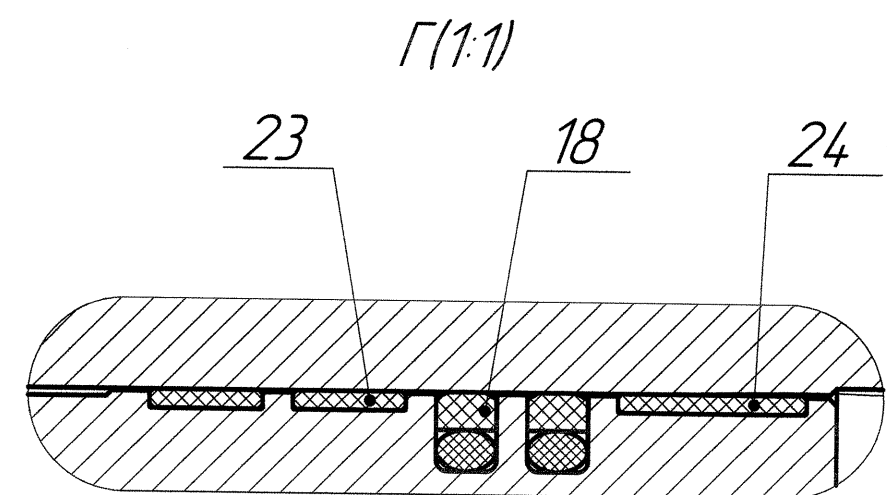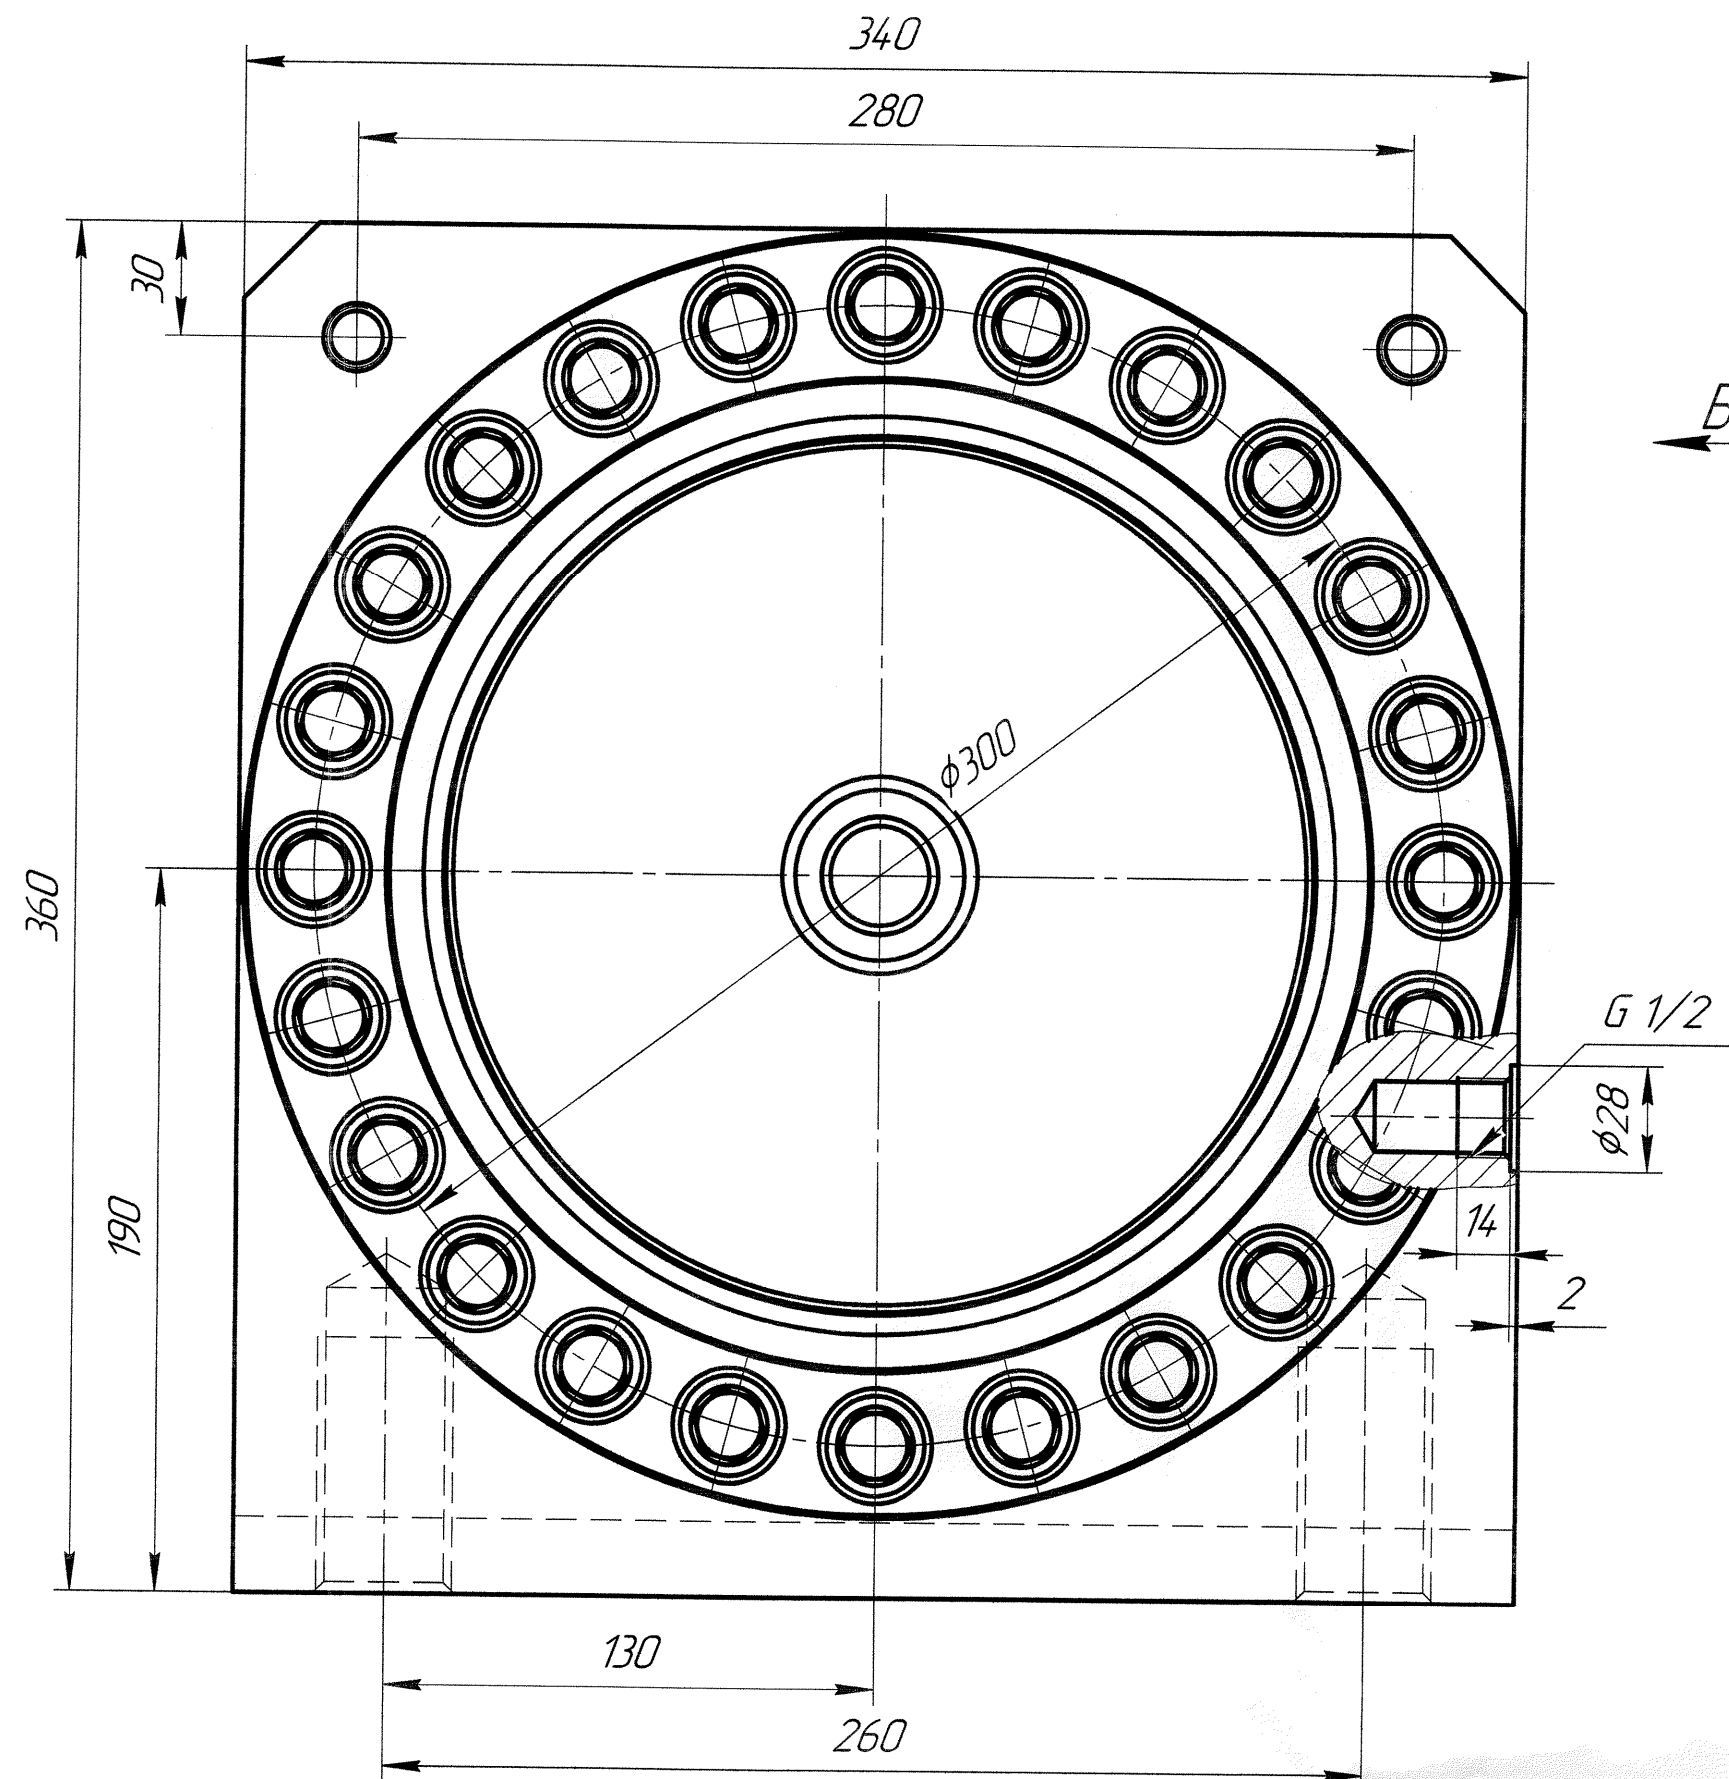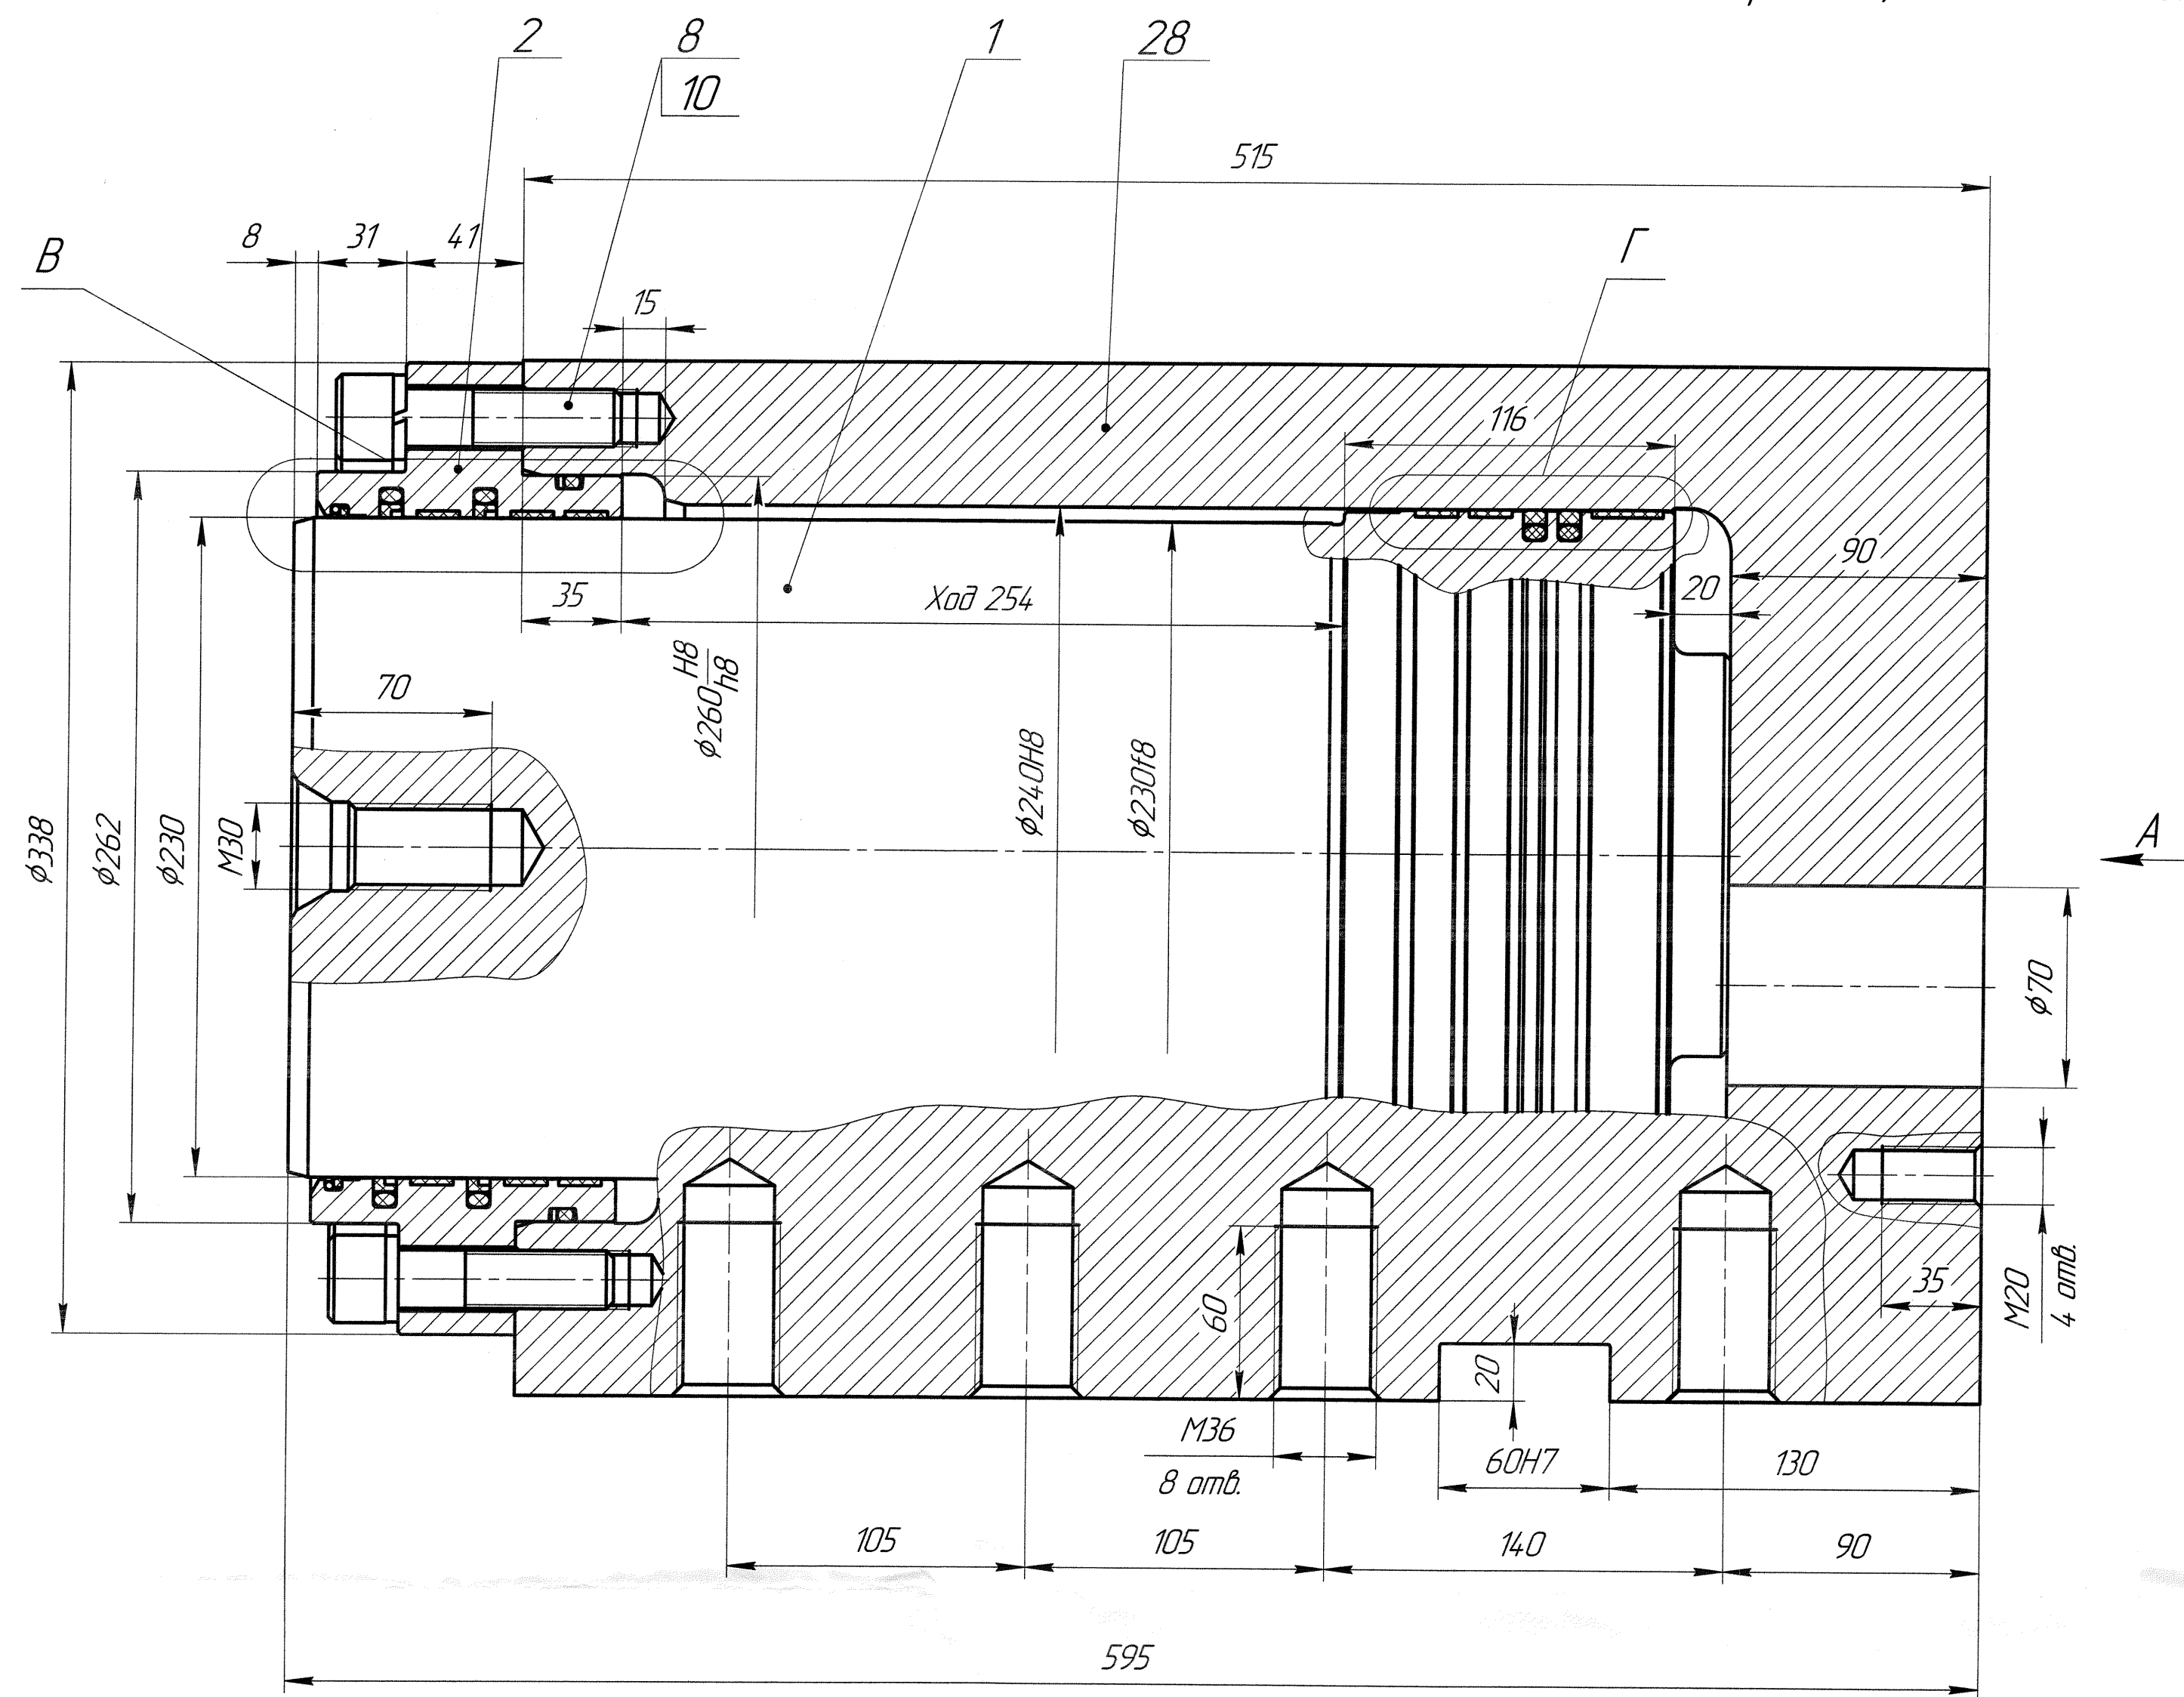

1. Размеры для справок.
2. Монтаж уплотнений фирмы "Garigroir" производить согласно требованиям фирмы-изготовителя.
3. Момент затяжки винтов поз. 8 – 150±7,5 Н·м.
4. Максимальное давление – 32 МПа.
5. Рабочая жидкость – масло минеральное вязкостью 20..100 сСт. Класс чистоты масла не грунее 12 по ГОСТ 17216–2001.
6. Испытание гидроцилиндра произвести согласно ГОСТ 18464–96 п.5.2.5, п.5.2.6 и п.5.2.8.
7. При испытании не допускать воздействия штока 1 на втулку 2.
8. Норма выноса масла на поверхность штока не более 0,005 см³/м². Допускается вынос масляной пленки.
9. Остальные технические требования по ГОСТ 16514–96 и ГОСТ 17411–91.
10. Маркировать 4. на бирке.

ИП14.34БФ3.20.000 СБ		
Гидроцилиндр Сборочный чертеж	Лист	Масштаб
	510	1:1
Лист		Листов 1

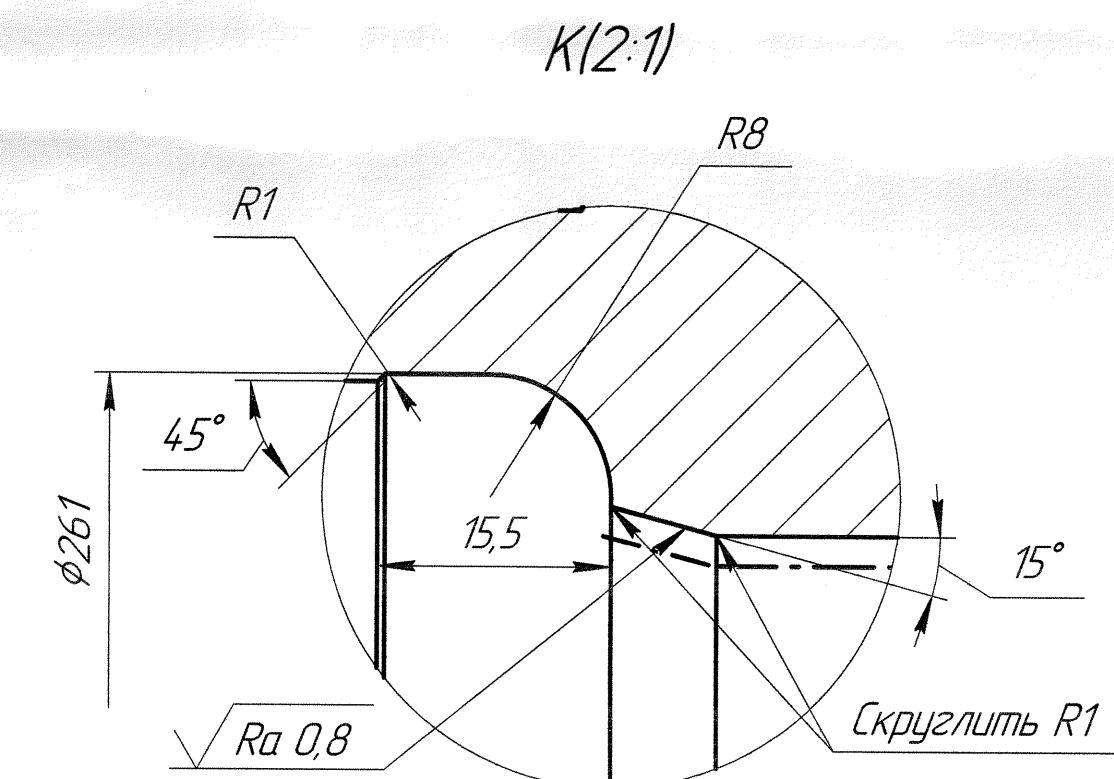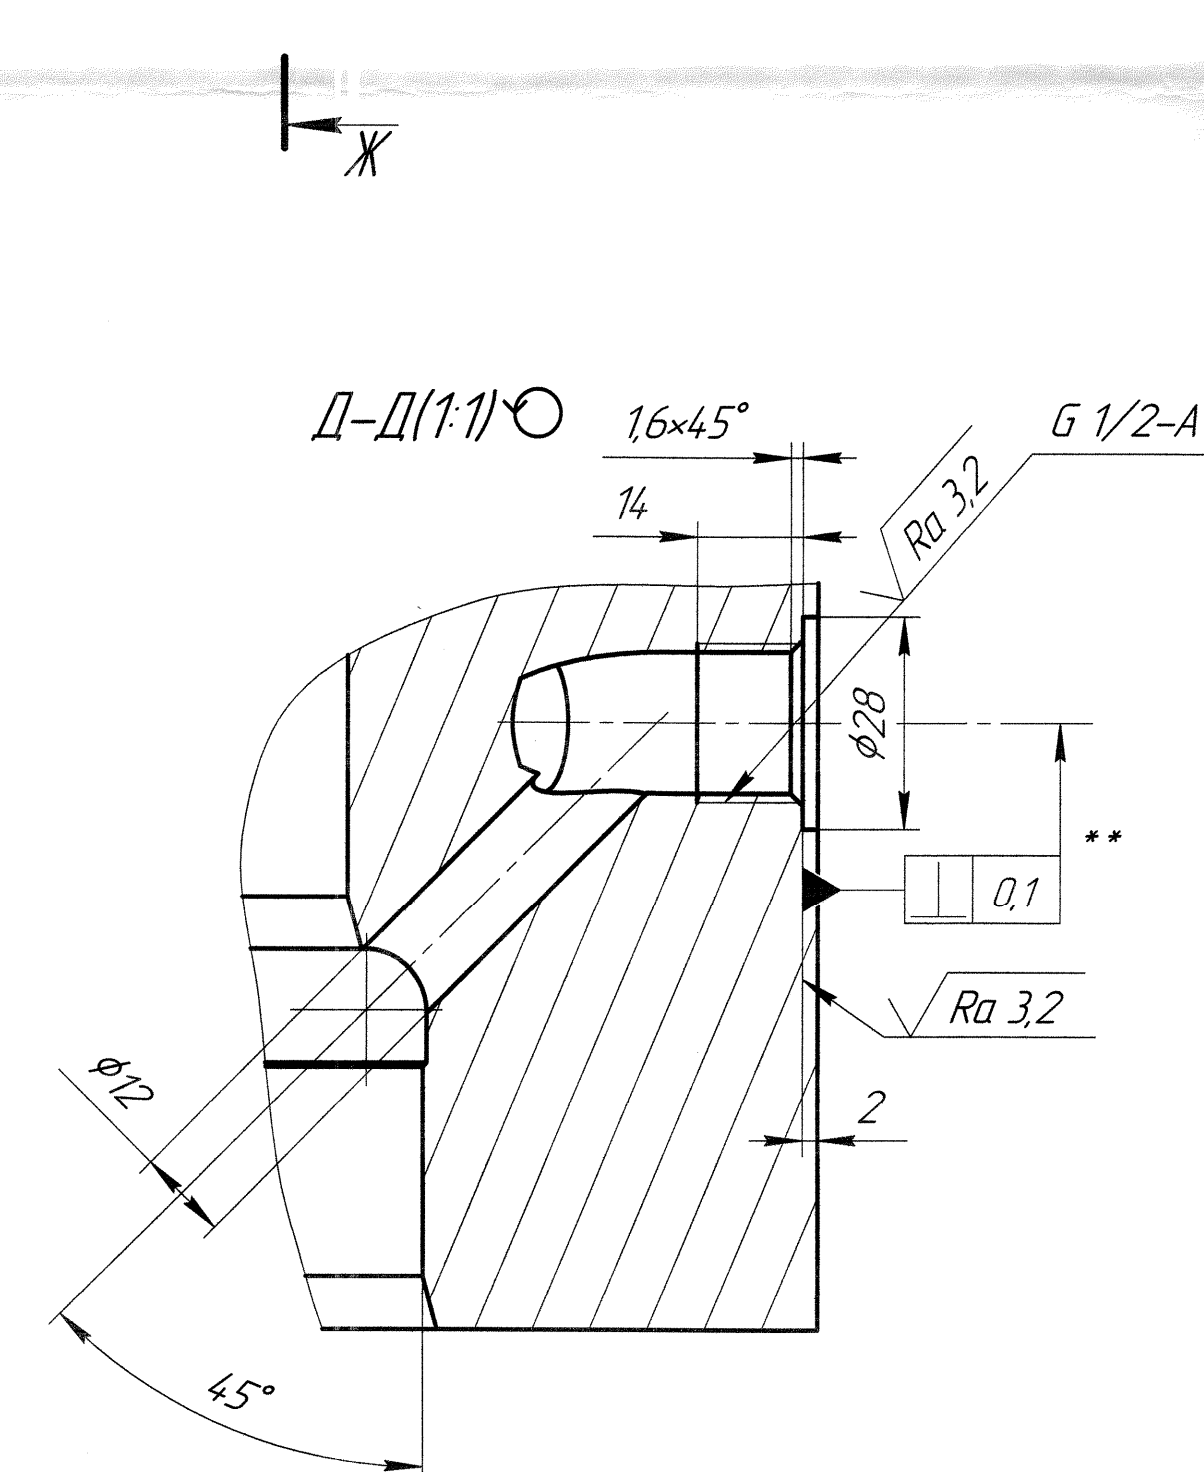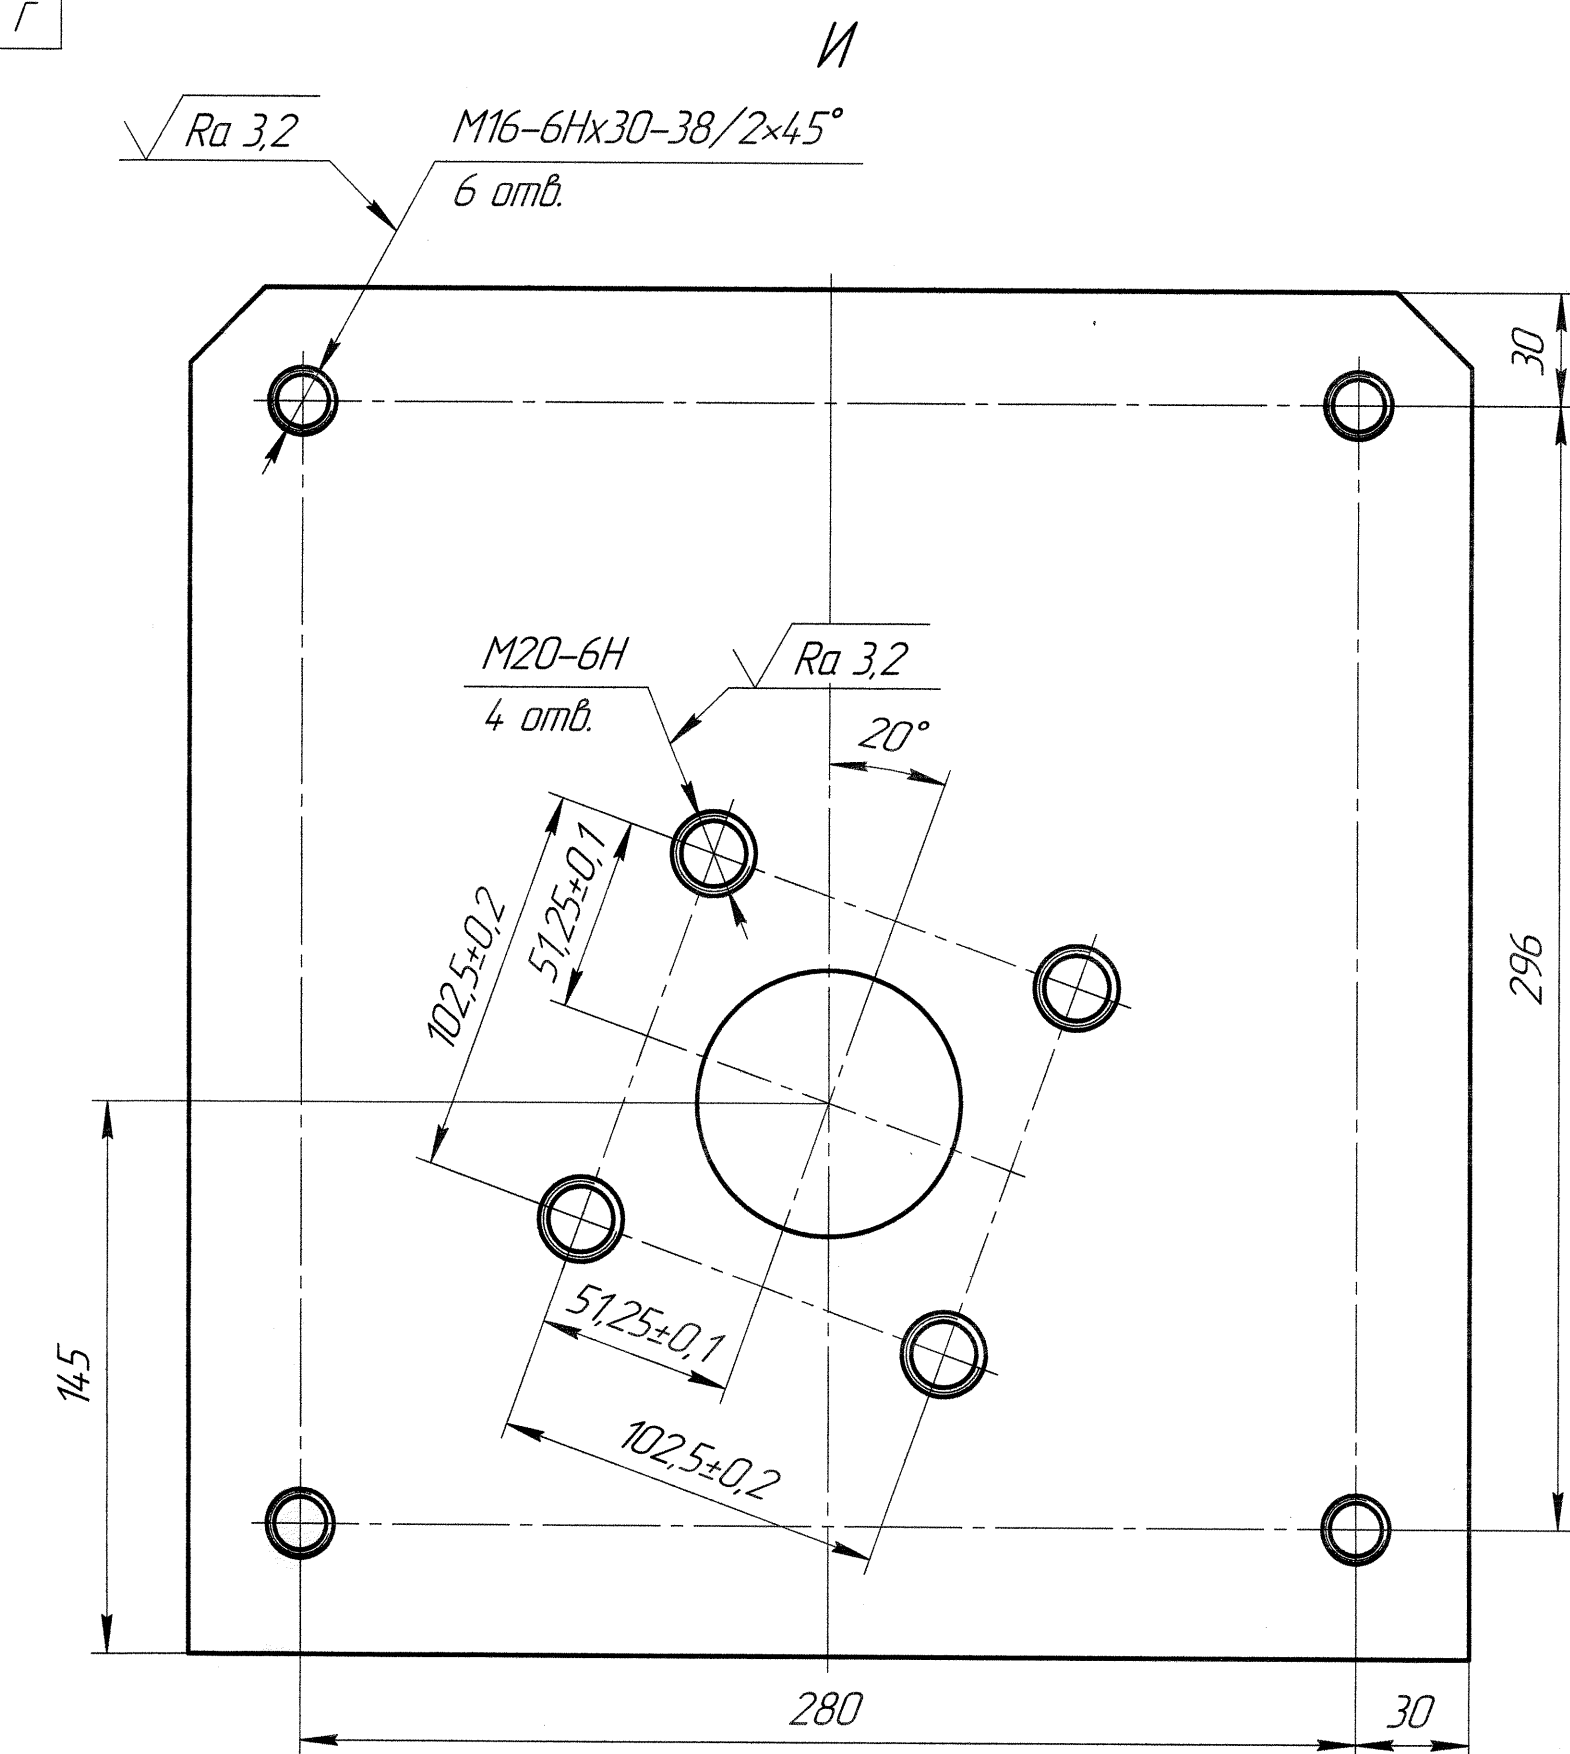

1. 28...32 НРС.
2. Поковка Гр. IV К17 315 ГОСТ 8479-70.
3. * Размер и шероховатость – после покрытия.
4. ** Обеспечить технологически.
5. Общие допуски по ГОСТ308931-2002 H14; h14, $\pm t_2/2$
6. На поверхности М не допускаются риски, забоины и другие дефекты.
7. Покрытие поверхности М: – Хгвб.24.
8. Покрытие: поверхность А: грунт-эмаль КЕ 36 RAL 7047 (темнозел 4).
9. Маркировать Ч. на дырке.

					ИП14345Ф3.20.009				
					Гильза		Лист	Масса	Масштаб
								325	1:2
							Лист	Листов	1
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				