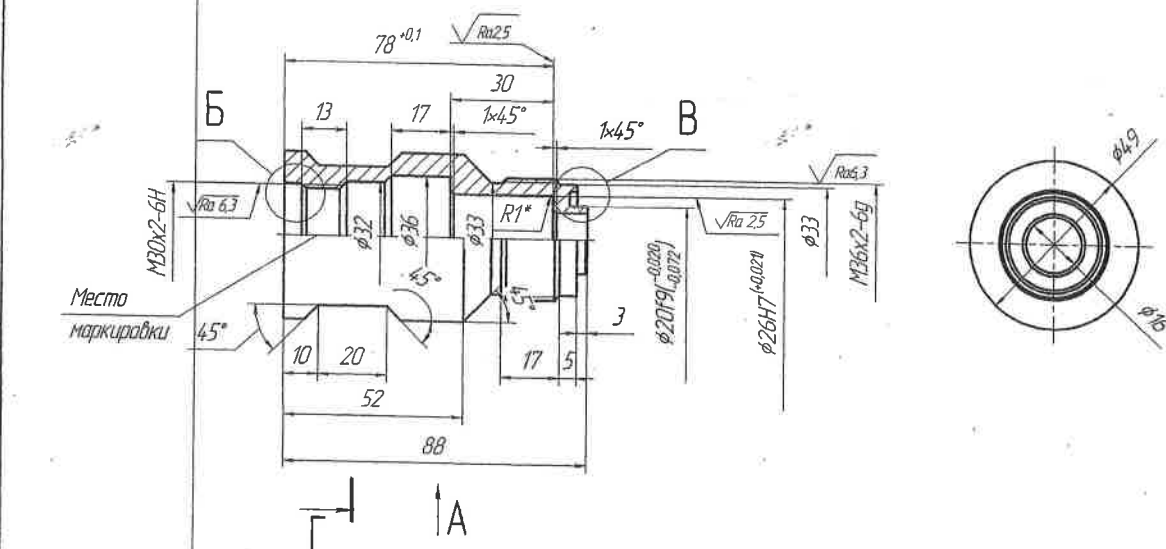






1007.52.

 $\sqrt{Ra12,5}$ (✓)

A

B(2:1)

B(2:1)

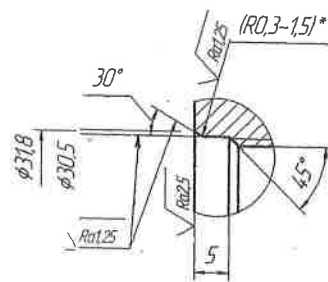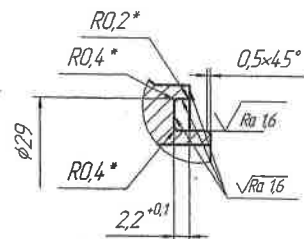

- * Размеры обеспечить инструментом.
- Общие допуски ГОСТ 30893.2-2002-ПК.
- Корпус испытать на прочность гидравлическим давлением $P_{гид}=15,0$ МПа (150 кгс/см²). δ $\leq 12,5$ %.
- Протечки и отпотевания не допускаются.
- Маркировка по ГОСТ 2171-90 шрифтом N5 по ГОСТ 2.304-81.

№	Изменения	Дата	Внесено	Проверено	Согласовано
1	Исходный				
2	Изменен				
3	Изменен				
4	Изменен				
5	Изменен				
6	Изменен				
7	Изменен				
8	Изменен				
9	Изменен				
10	Изменен				

257.001					
Имя/Лист	№ докум.	Лист	Листов	Корпус	
Разработ	Лист	Лист	Листов		
Провер	Лист	Лист	Листов	Пруток ГКРНТ 50 НД	
Выпущен	Лист	Лист	Листов		
Исполн	Лист	Лист	Листов	БРАМИ-2 ГОСТ 1628-78	
Знак	Лист	Лист	Листов		
Лит				Масса	Масштаб
				0,55	1:1
Лист				Листов	1
Формат А2					