

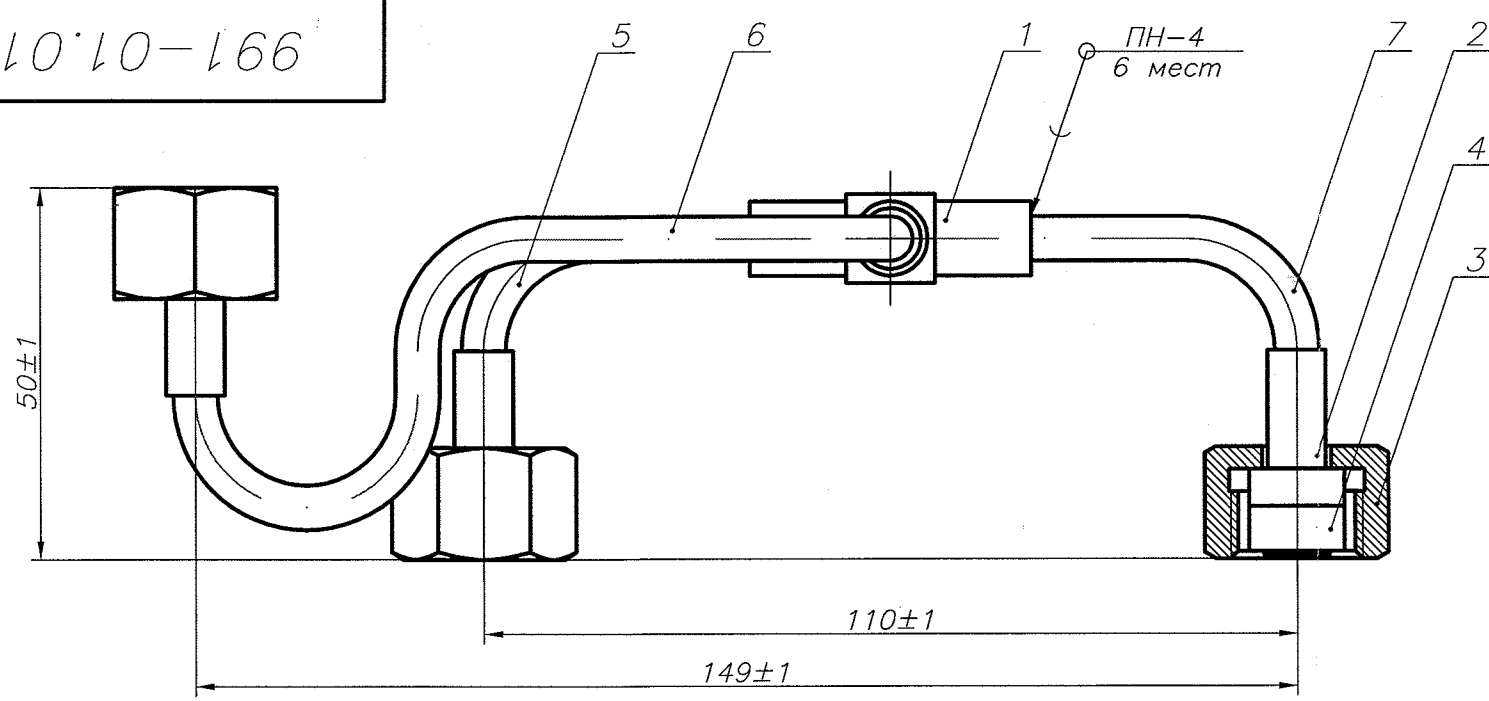


991-01.01.04

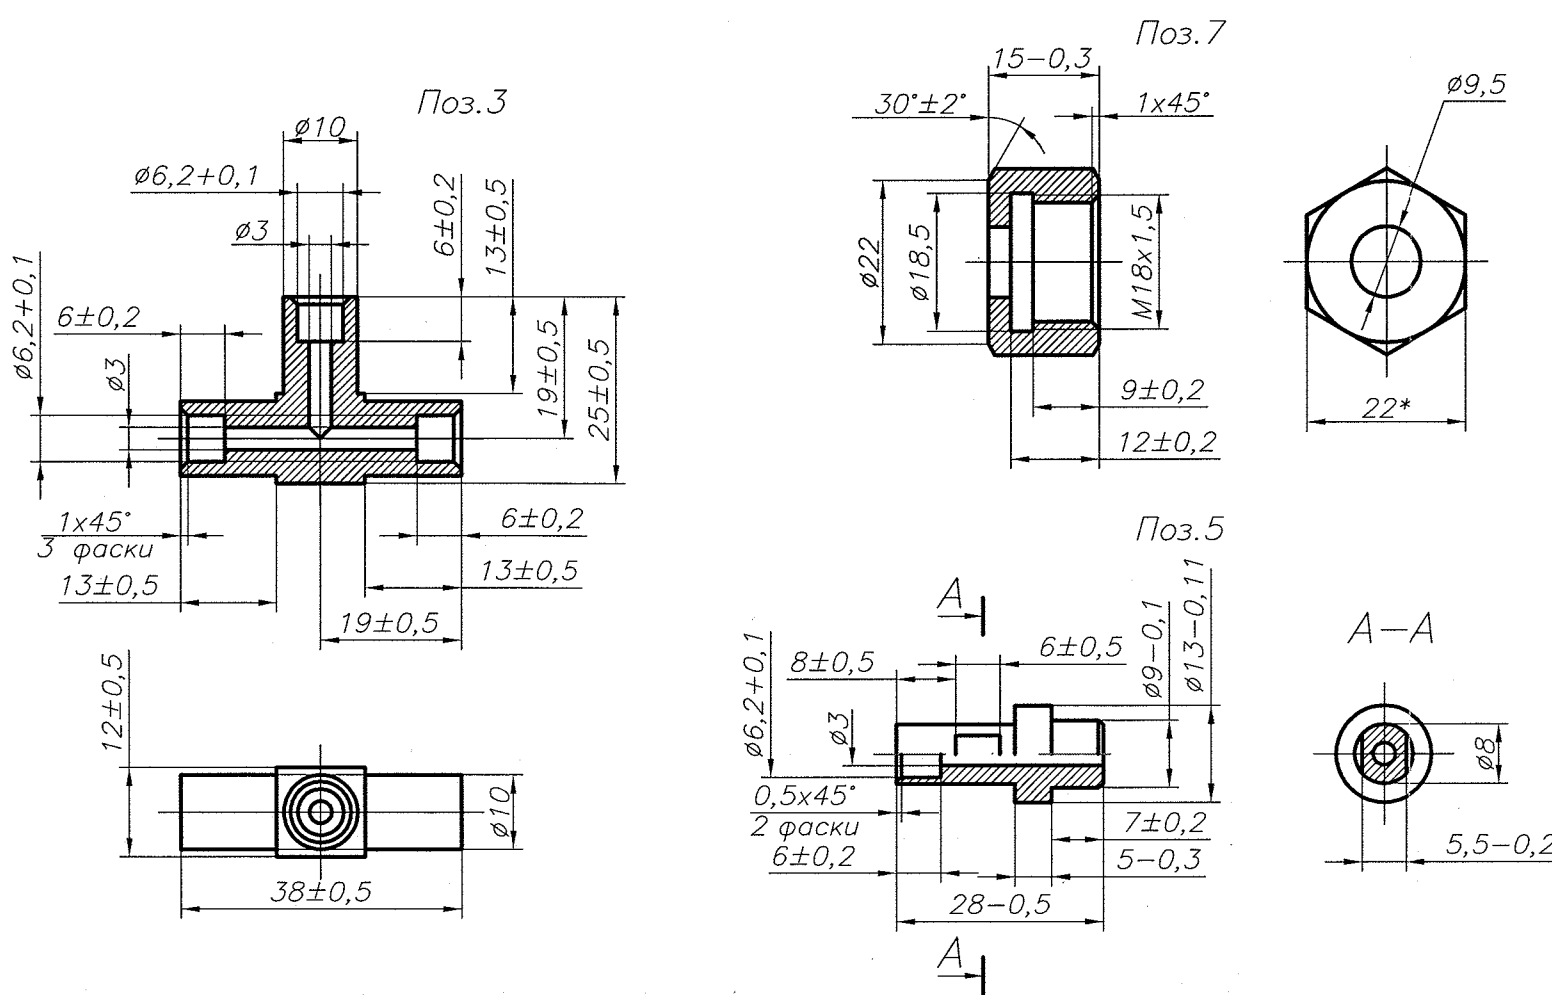

- 1. * Размер для справок.
- 2. Конструкция должна быть вакуумноплотной. Течь в пределах чувствительности течеискателя не допускается.
- 3. Паять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76, флюс "Прима". Шов ПН-4 0,1x10 ГОСТ 19249-73.
- 4. Радиусгиба трубки не менее 12 мм. В местахгиба допускается овальность до 1 мм.
- 5. h14; H14.

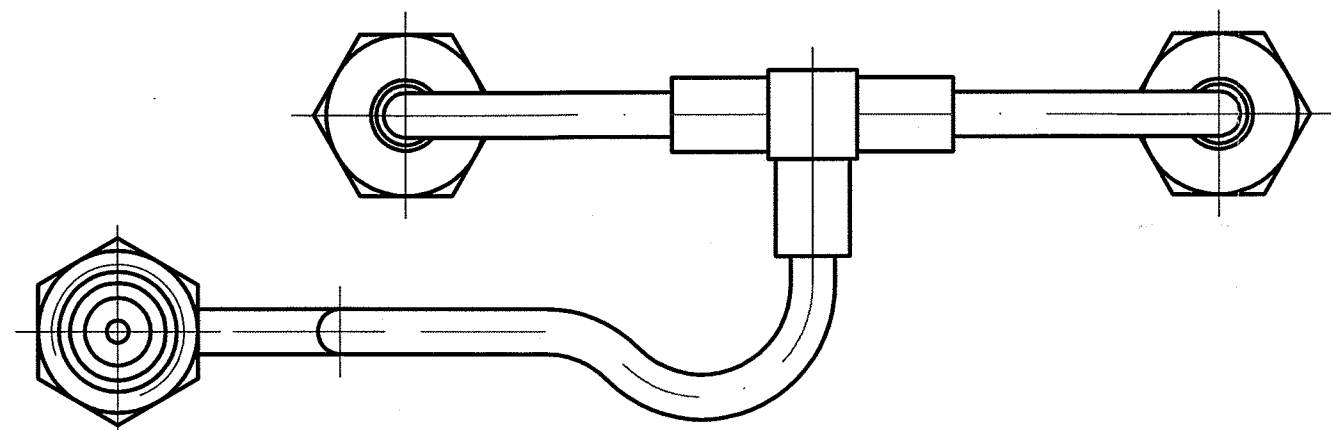

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
б/ч		1		Тройник, лист ЛПРНП 12 ЛС59-1 ГОСТ 931-90	1	S= 0,1 гм²
б/ч		2		Ниппель, прутки ДКРНП 13 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006	3	
б/ч		3		Гайка, прутки ДШГНП 22 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006	3	
				Прочие изделия		
		4		Прокладка ТУ 38.1051919-90 Двнут.= 8 мм, С= 2 мм, В= 6 мм	3	
				Материалы		
		5, 6, 7		Трубка ДКРНМ 6x1 М2 ГОСТ 617-90	0,4м	

991-01.01.04

Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	Трубка		
Разраб.	Пров.	Т. контр.	Рук. группы	Н. контр.			
Утв.					Лит.	Масса	Масштаб
					Лист	Листов	1
							1:1